บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ โทร. ๑๓๓๒

ที่ กษ ๐๖๐๑/๑๑๕๗๔ **วันที่** ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน

ด้วยสำนักงานเลขานุการกรม ขอส่งสรุปรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงานส่วนกลางภายในกรมปศุสัตว์และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน พร้อมทั้งรายงานข้อมูลในระบบ e-report ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมาตรการการประหยัดพลังงาน (หมวด ก ข้อ ๒) การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง เรื่องการใช้อุปกรณ์สำนักงาน ข้อ ๒.๓ ลิฟต์ และข้อ ๒.๔ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ แผ่น เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการช่วยกันประหยัดพลังงานของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)
เลขานุการกรม

ตารางสรุปรวมจำนวนหน่วยกระแสไฟฟ้าที่หน่วยงานภายในอาคารกรมปศุสัตว์ส่วนกลางราชเทวีใช้ ประจำปีงบประมาณ 2559

ชื่อหน่วยงาน	ปีงบประมาณ 2559												รวม
	ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค. 59	ส.ค. 59	ก.ย. 59	
ผู้บริหาร	5,920	5,354	4,449	4,733	3,676	5,475	5,306	4,964	5,062				*44,939*
กรป.	2,127	2,658	1,839	2,362	2,088	3,214	3,023	3,162	2,909				*23,382*
OIE	2,177	2,260	1,763	1,637	1,455	2,127	2,196	2,549	2,296				*18,460*
สลก.(รวมส่วนกลาง)	15,248	18,123	77,193	47,622	27,785	49,843	55,474	45,039	51,465				*387,792*
กกจ.	13,613	16,593	11,167	13,215	11,686	18,432	15,348	16,873	18,861				*135,788*
กค.	14,913	11,738	9,387	8,932	8,234	11,924	9,409	9,237	10,308				*94,082*
สกม.	3,618	2,969	2,366	2,658	1,918	3,713	3,355	3,249	3,125				*26,971*
สพพ.	3,510	4,648	3,543	3,435	2,892	4,804	4,859	4,460	4,273				*36,424*
กผง.	4,852	5,938	4,299	4,686	3,904	6,373	5,168	5,397	5,752				*46,369*
สอส.	2,943	3,469	2,325	2,382	2,332	3,624	3,334	3,429	3,959				*27,797*
กพก.	1,526	2,139	1,712	1,820	1,202	2,327	2,342	2,846	2,415				*18,329*
ศทส.	2,865	3,125	1,887	2,484	1,996	4,025	4,115	3,637	3,574				*27,708*
สคบ.	4,443	5,335	3,658	4,483	3,365	5,855	4,981	5,211	5,242				*42,573*
กสส.	5,308	6,572	4,331	4,642	4,365	6,757	5,926	6,310	6,728				*50,939*
สพส.	8,084	9,078	5,623	8,866	5,694	10,658	9,206	10,551	9,917				*77,677*
ตสน.	1,051	1,331	1,027	1,134	920	1,547	1,298	1,595	1,452				*11,355*
กพร.	1,216	1,361	807	925	850	1,350	1,257	1,277	1,327				*10,370*
กวป.	901	1,056	613	681	614	1,162	1,016	1,019	971				*8,033*
กรมปศุสัตว์	91,000	98,000	134,000	113,000	83,000	140,000	135,000	129,000	139,000				*1,062,000*
สลก. (3หลัง)	5,205	8,171	5,737	6,323	4,855	6,909	7,199	7,271	5,214				*56,884*
สัตวบาลฯ (เช่า)	390	458	398	509	372	561	554	741	639				*4,622*
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีจำนวน 2 ตึก คือ	165,000	167,000	148,000	138,000	136,000	183,000	175,000	177,000	175,000				*1,464,000*
1.ตึกสถาบันฯ	140,000	142,000	127,000	118,000	116,000	157,000	151,000	155,000	149,000				*1,255,000*
2. ตึกโรคสัตว์ติดคน	25,000	25,000	21,000	20,000	20,000	26,000	24,000	22,000	26,000				*209,000*

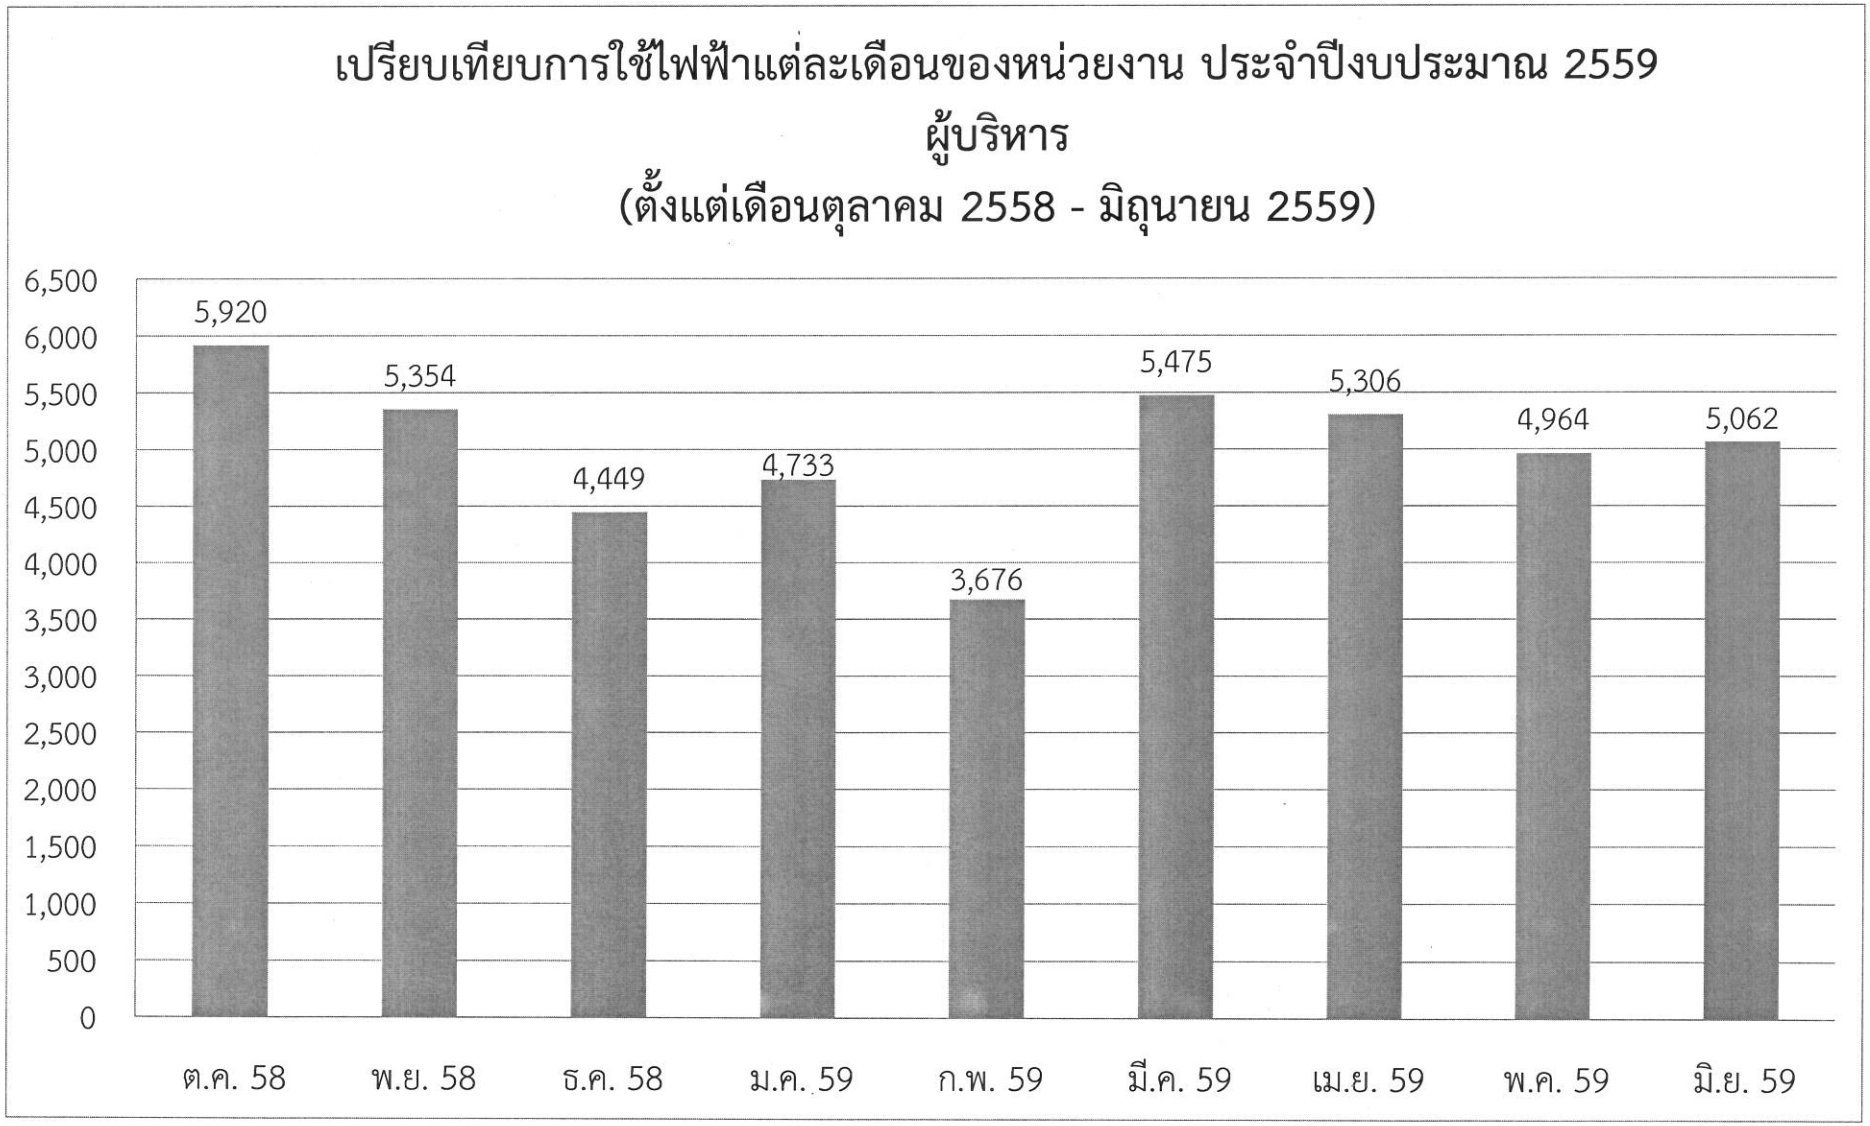
เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
ผู้บริหาร
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
5,920
5,354
4,449
4,733
3,676
5,475
5,306
4,964
5,062
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59

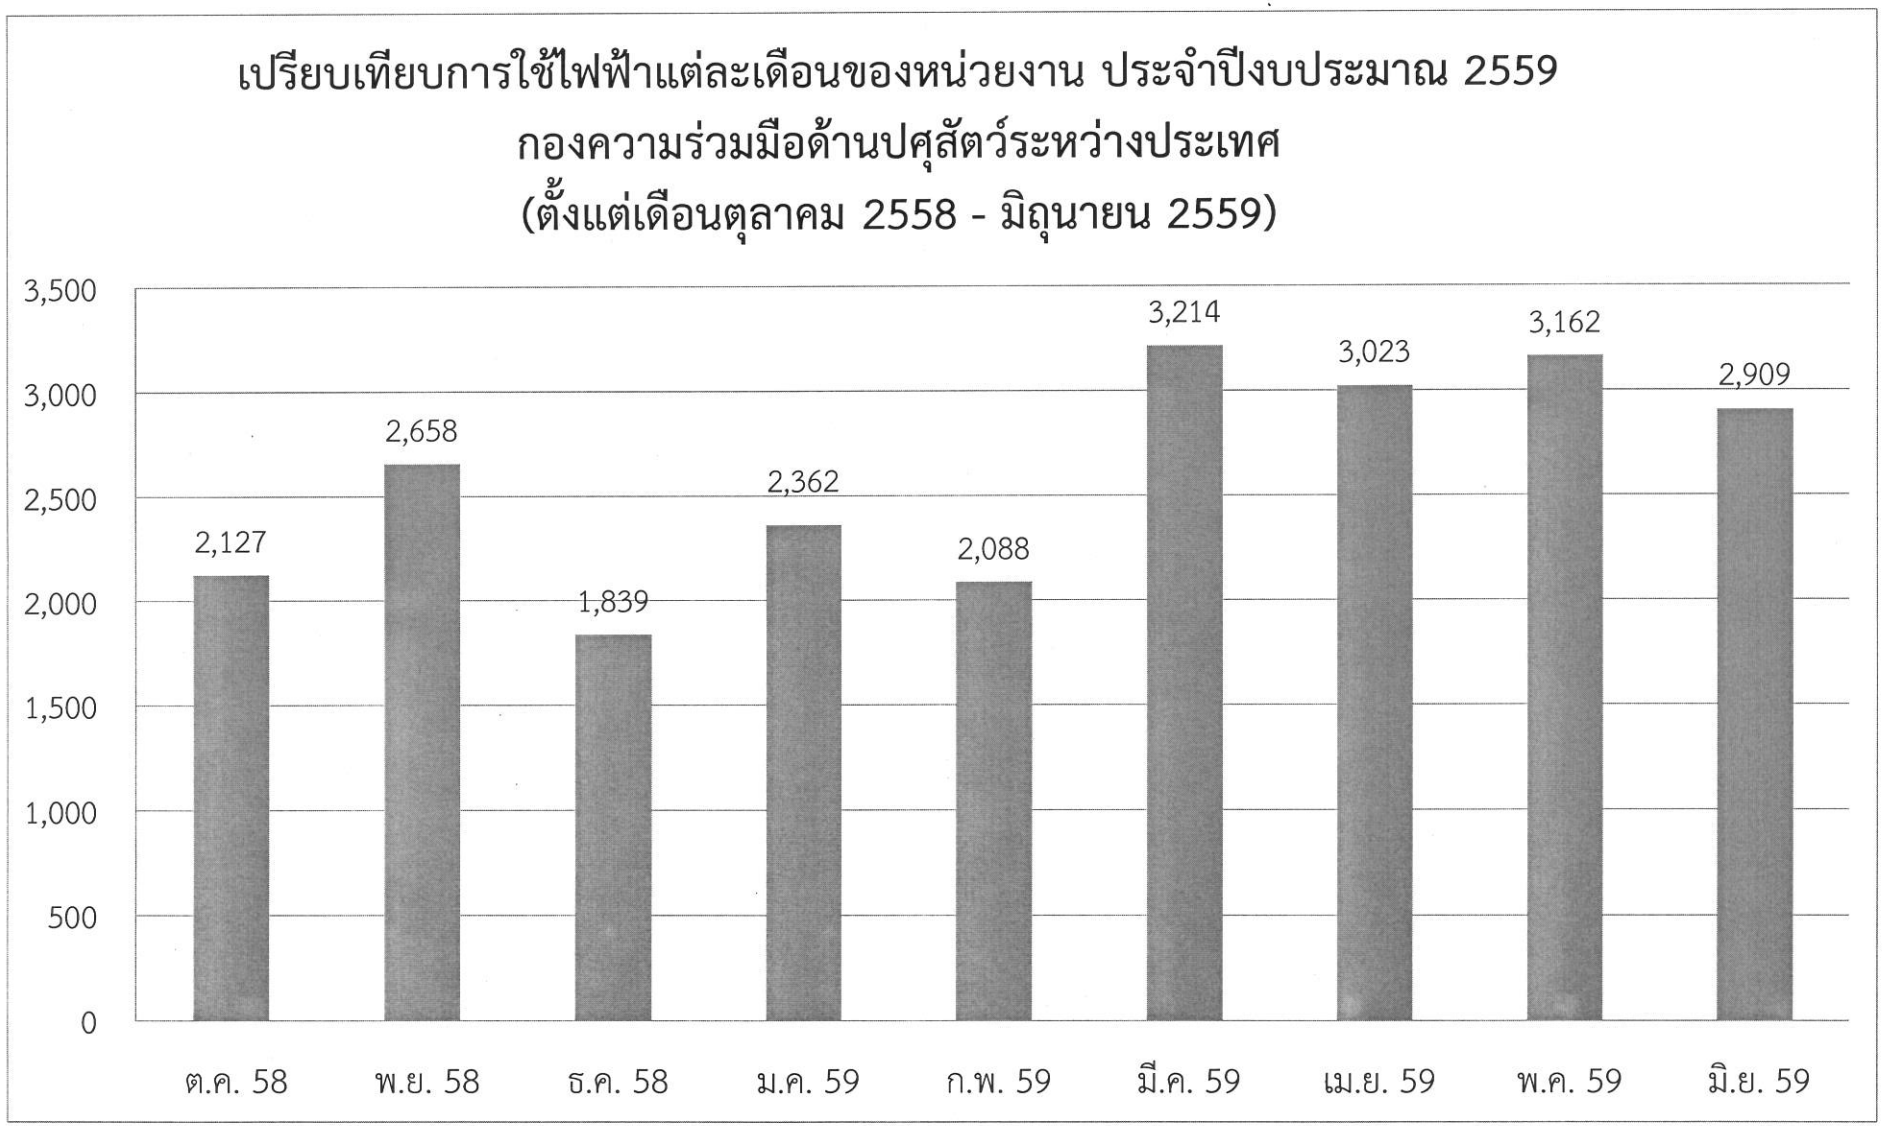
เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
กองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2,127
2,658
1,839
2,362
2,088
3,214
3,023
3,162
2,909
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59

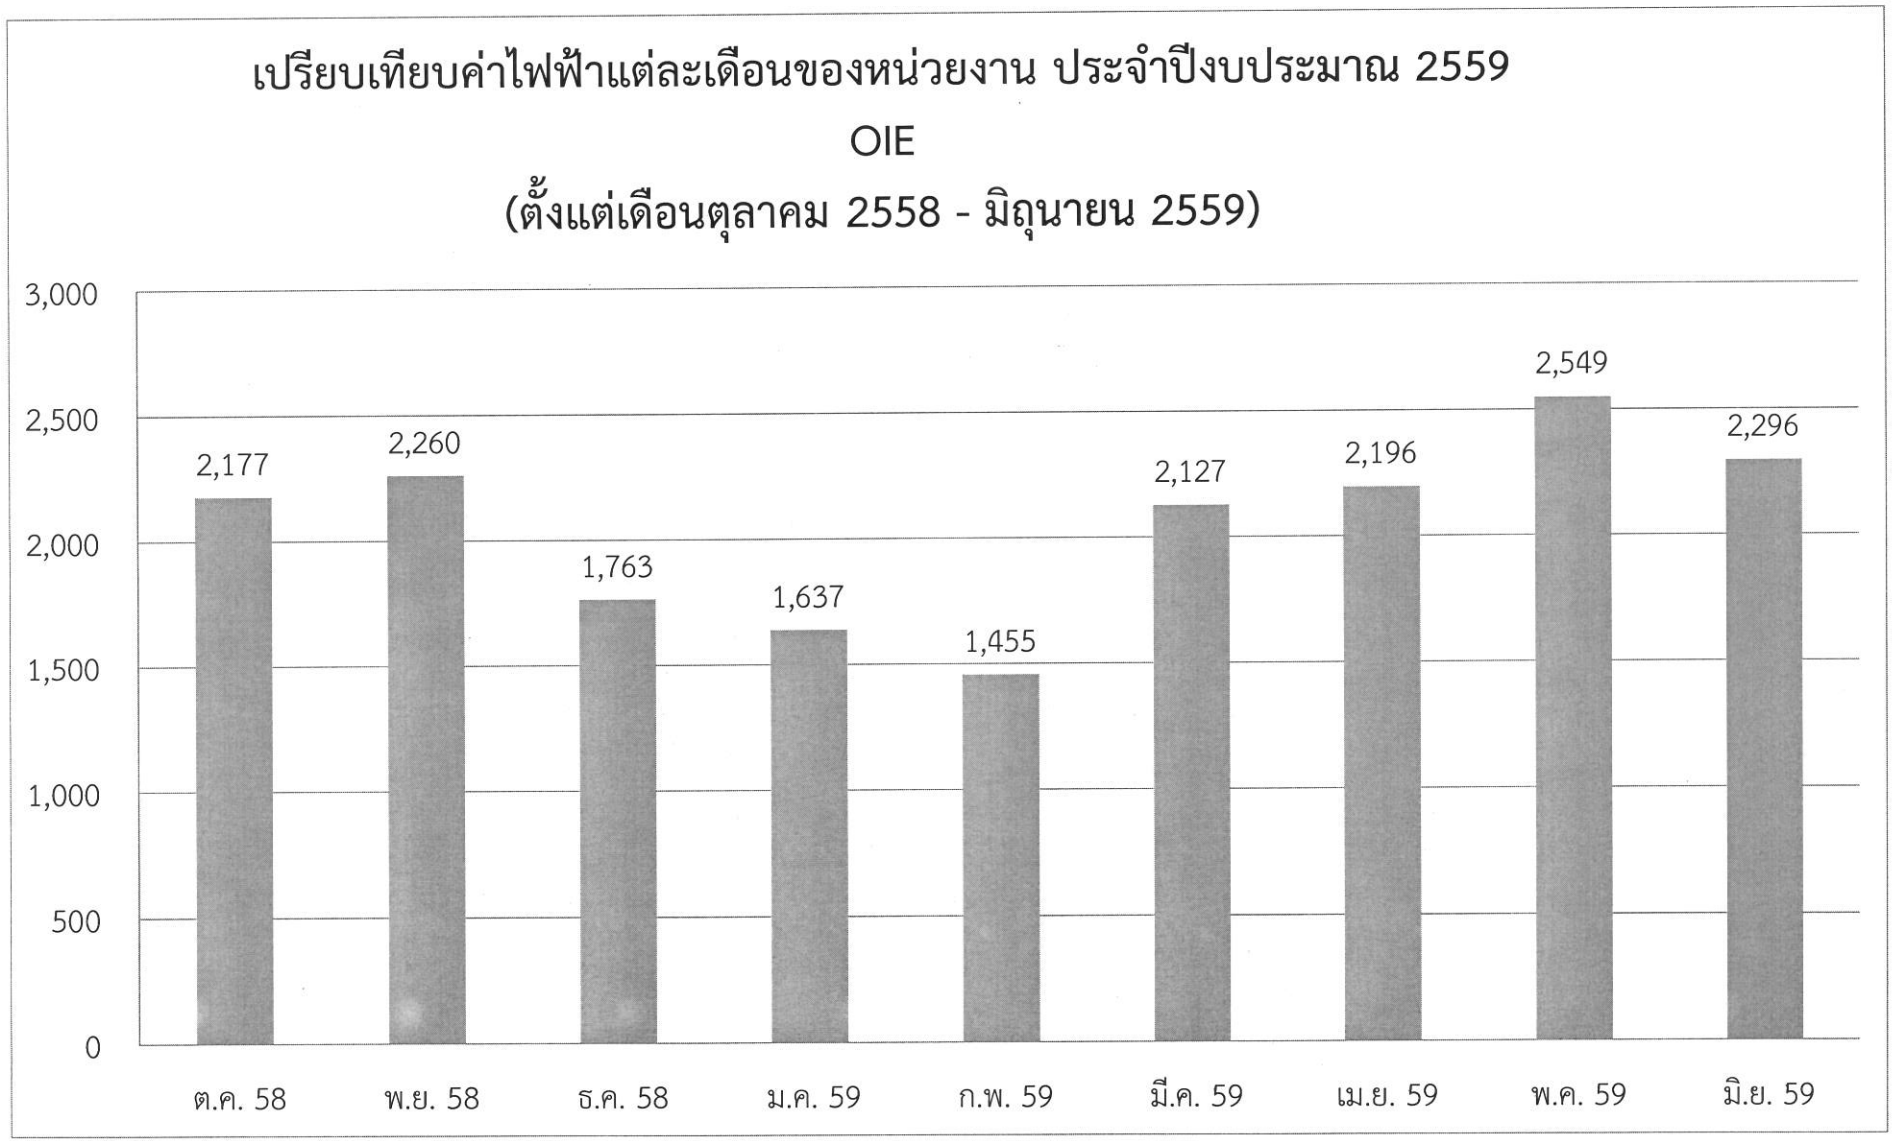
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
OIE
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2,177
2,260
1,763
1,637
1,455
2,127
2,196
2,549
2,296
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักงานเลขานุการกรม
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)

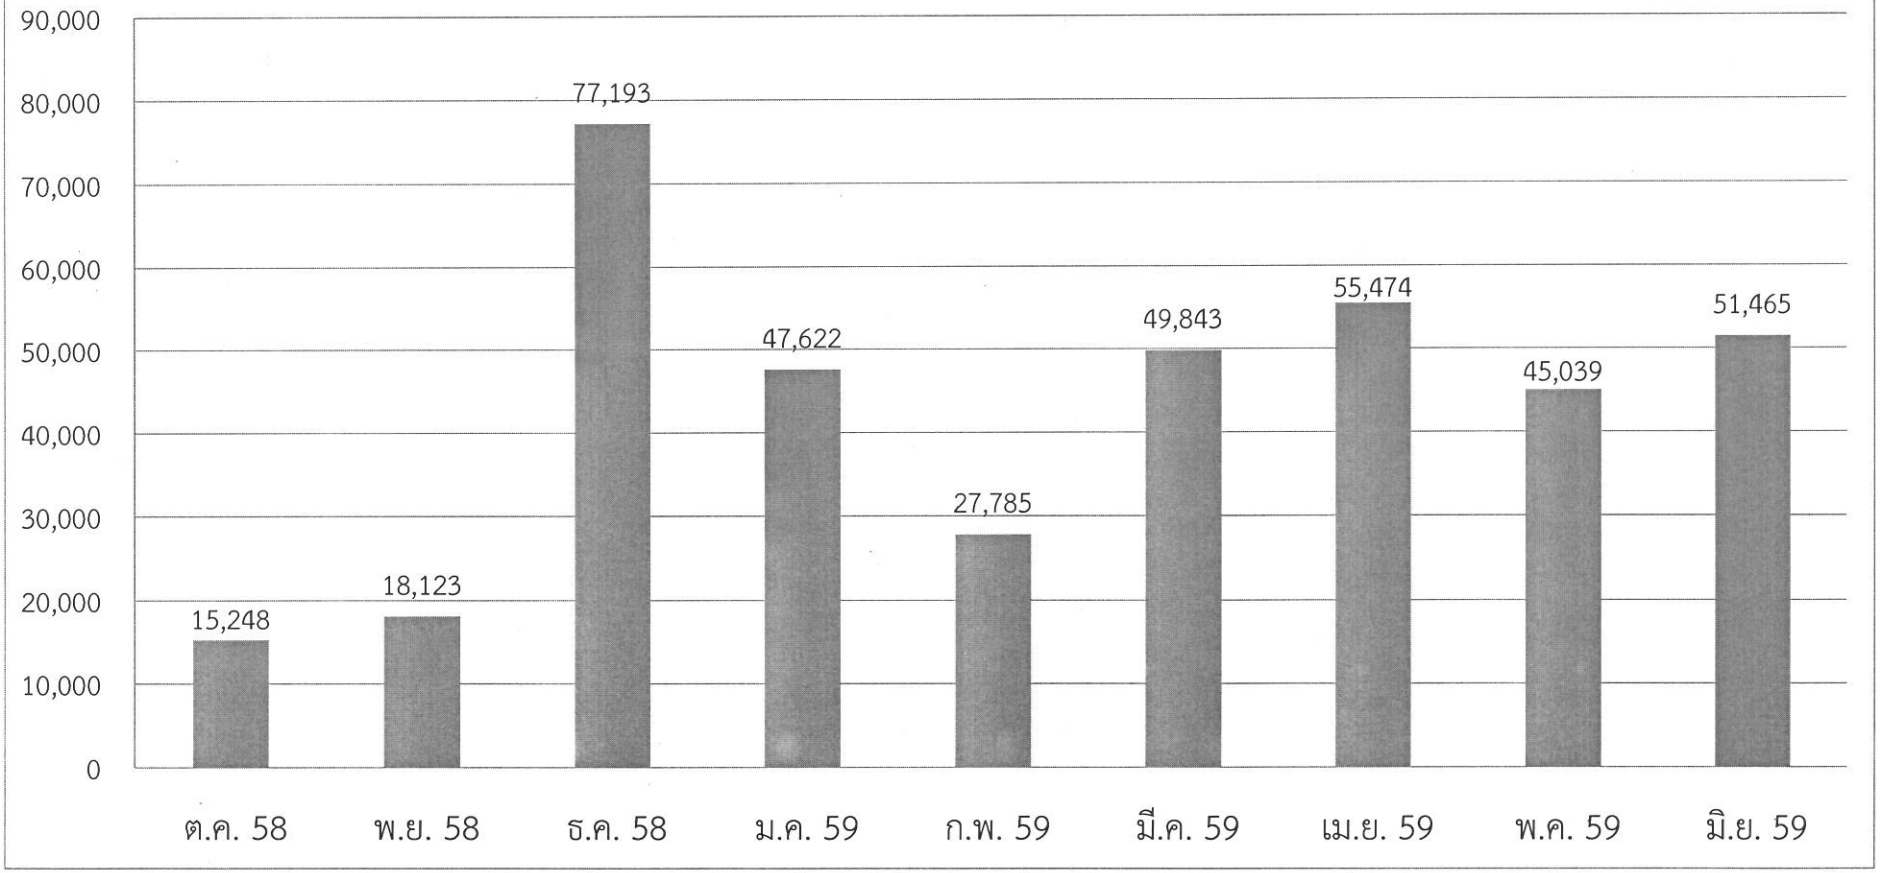

หมายเหตุ : สลก.รวมส่วนกลาง หมายถึง ส่วนบริเวณป้อมยาม, ไฟถนน, ลิฟท์, ชุมสายโทรศัพท์, ห้องระบบปฏิบัติการใหญ่ Server ส่วนกลาง และอื่นๆ

สลก.3 หลัง หมายถึง ห้องเลขานุการกรม, ฝ่ายสารบรรณ , ฝ่ายก่อสร้าง , ฝ่ายช่วยอำนวยการฯ และห้องเก็บของชั้น 1

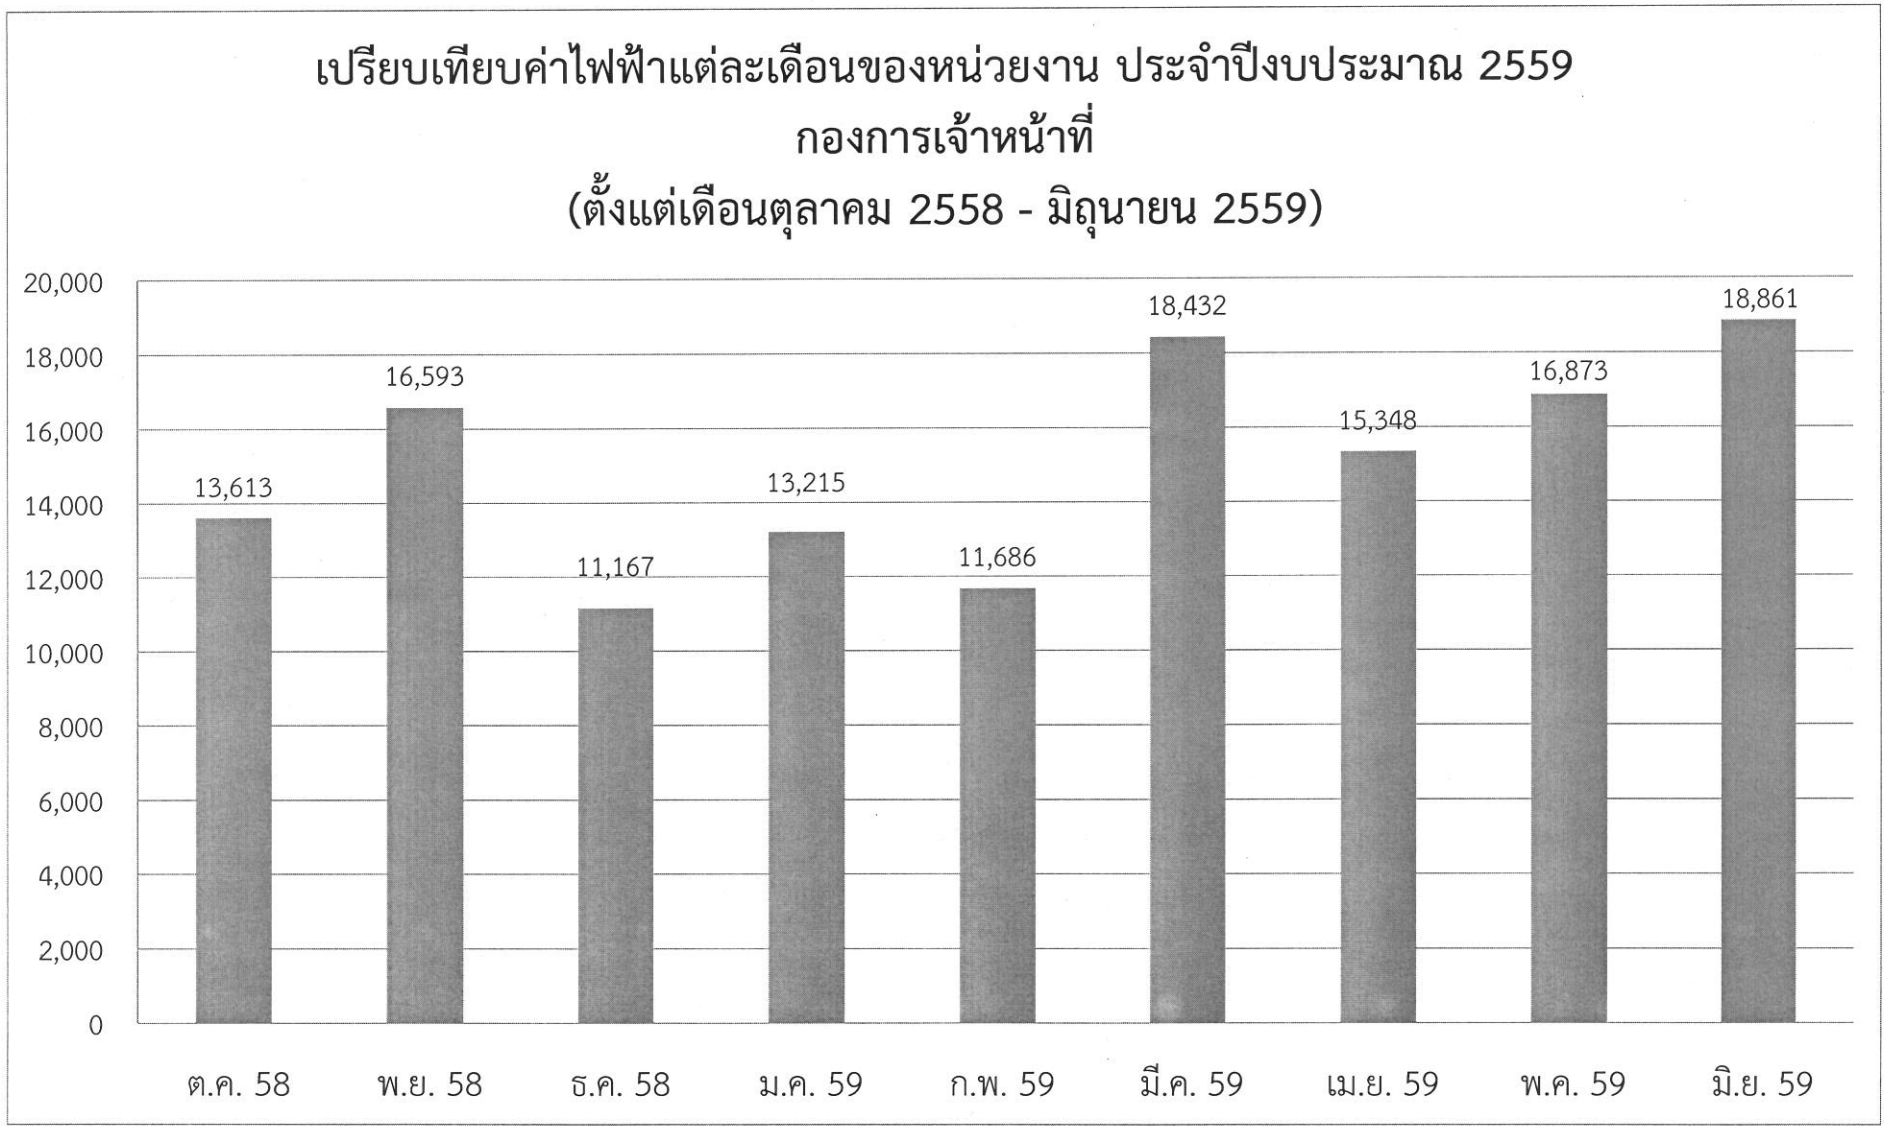
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
กองการเจ้าหน้าที่
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
13,613
16,593
11,167
13,215
11,686
18,432
15,348
16,873
18,861
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59

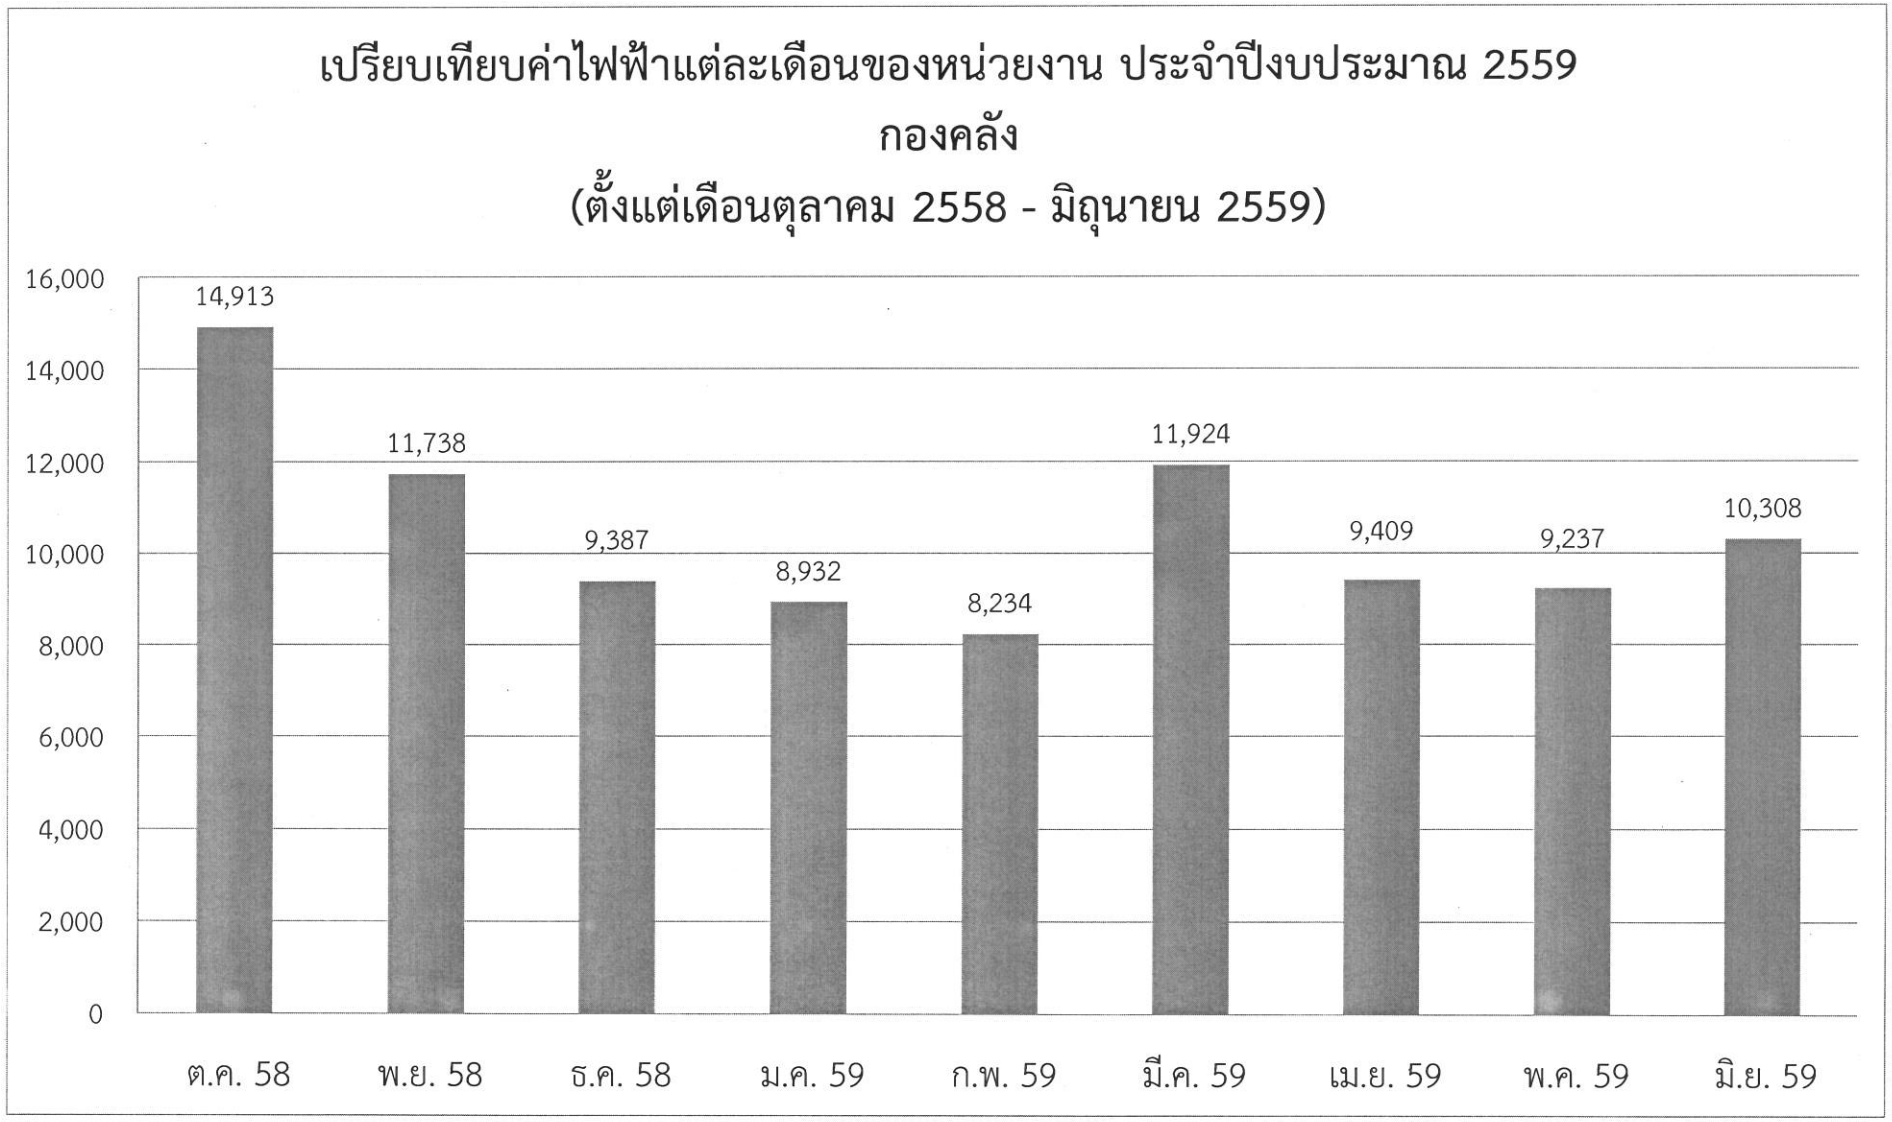
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
กองคลัง
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
14,913
11,738
9,387
8,932
8,234
11,924
9,409
9,237
10,308
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59

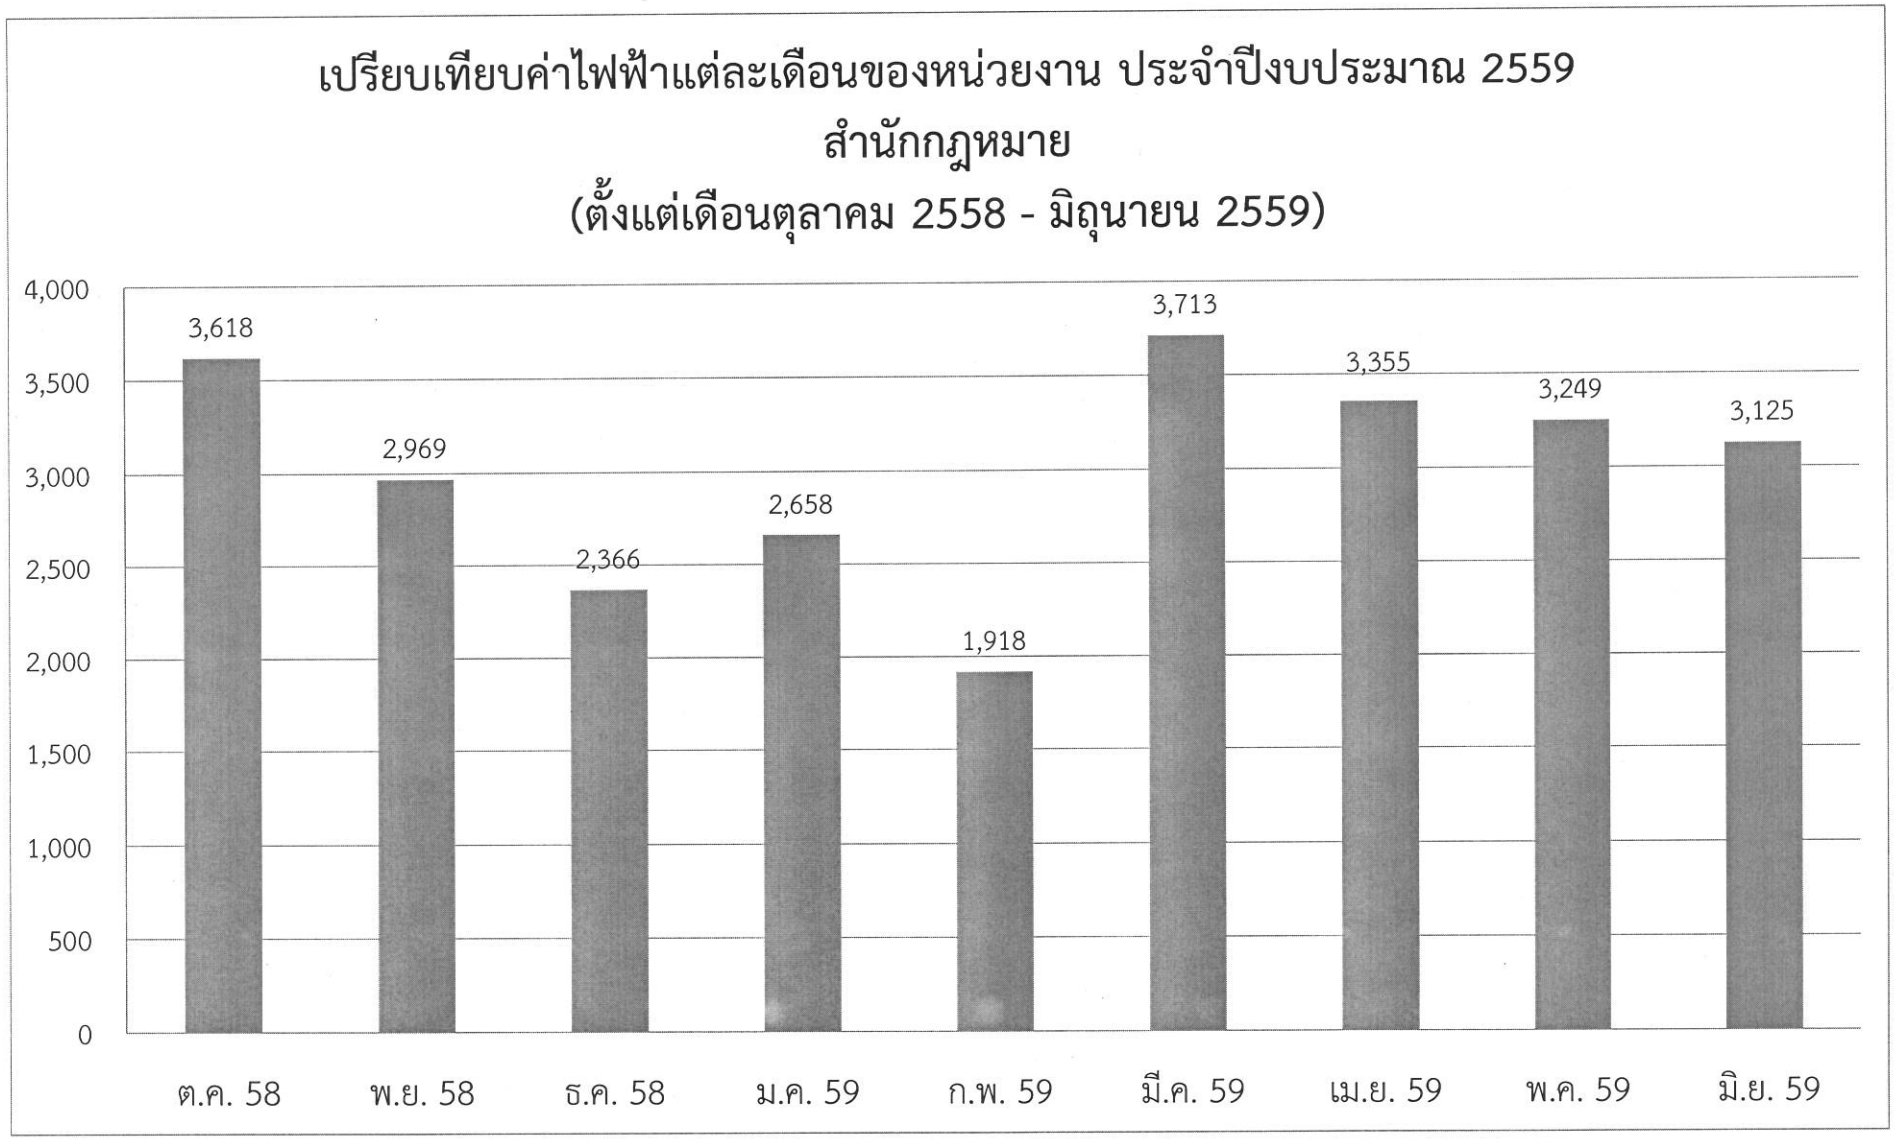
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักกฎหมาย
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
3,618
2,969
2,366
2,658
1,918
3,713
3,355
3,249
3,125
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59

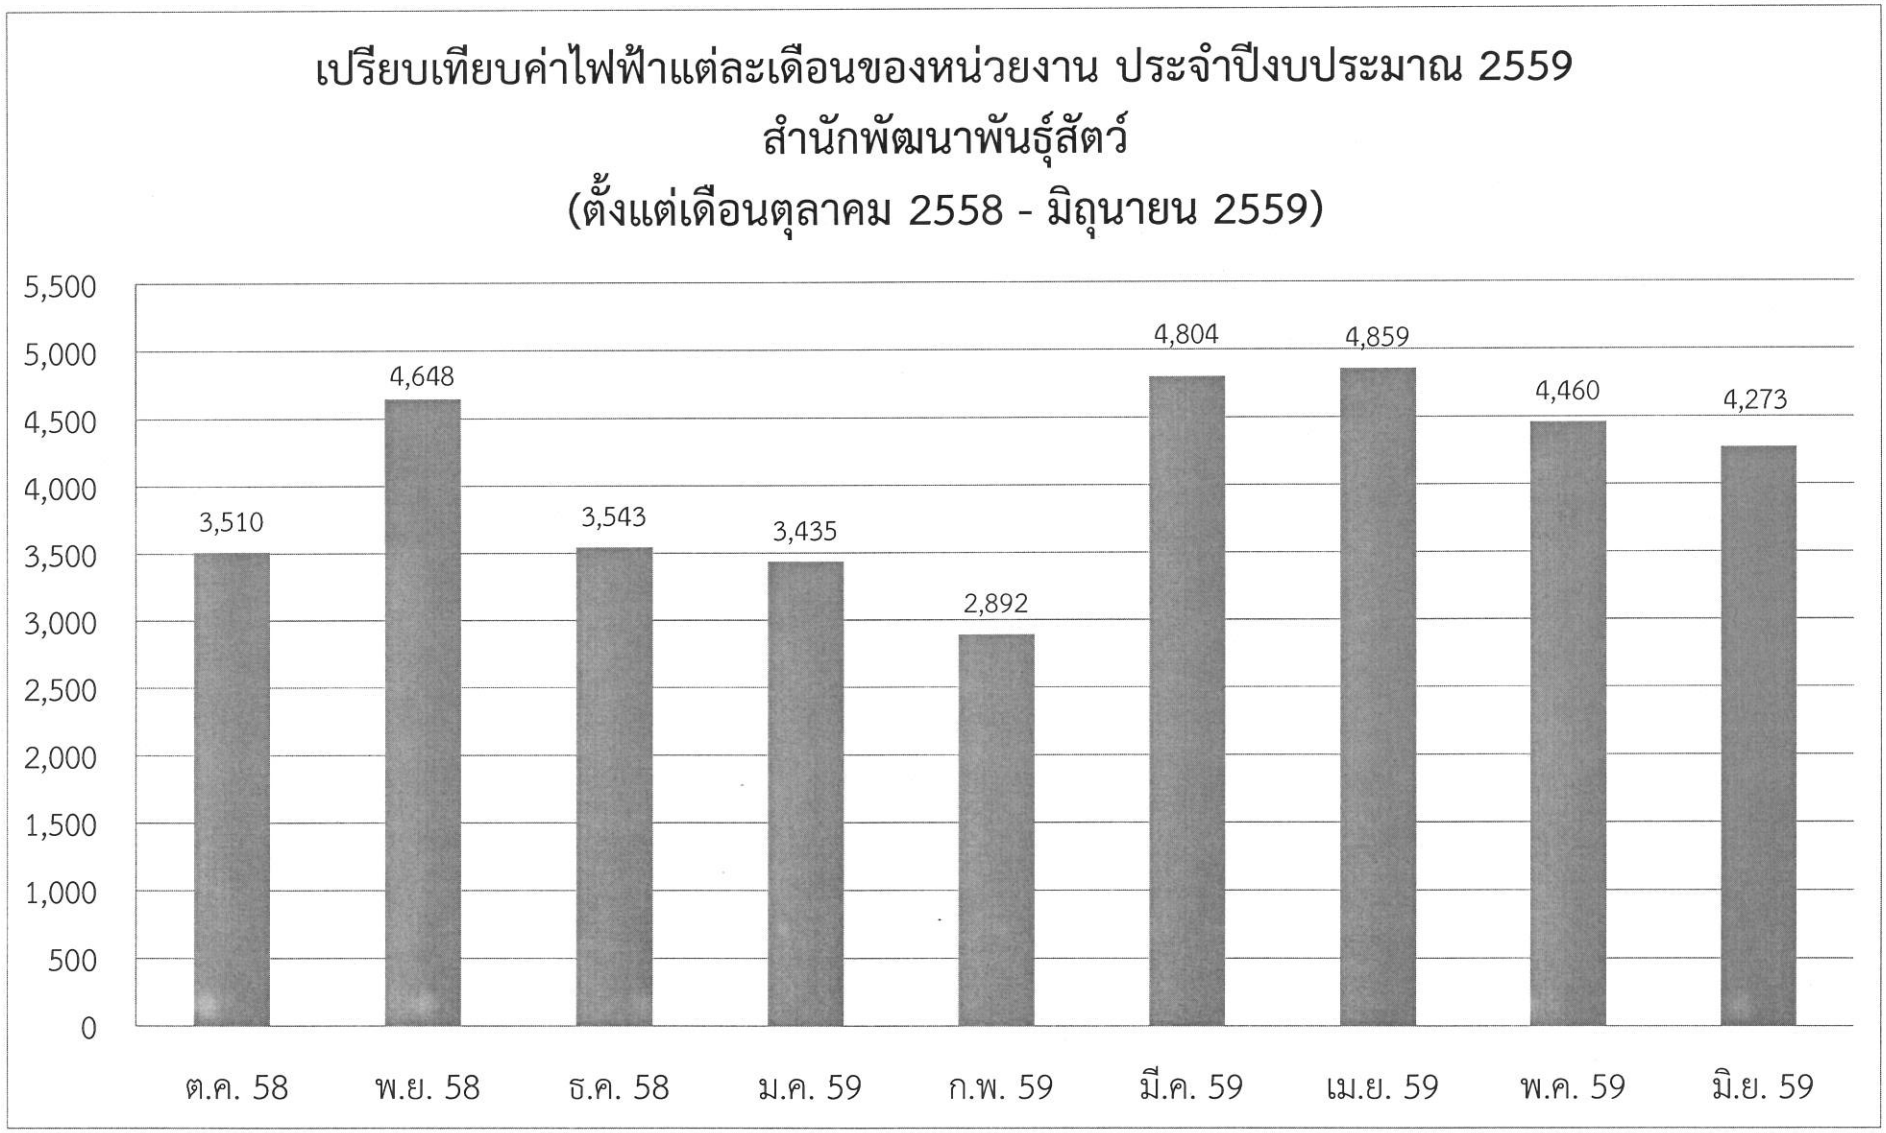
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
3,510
4,648
3,543
3,435
2,892
4,804
4,859
4,460
4,273
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

กองแผนงาน

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)

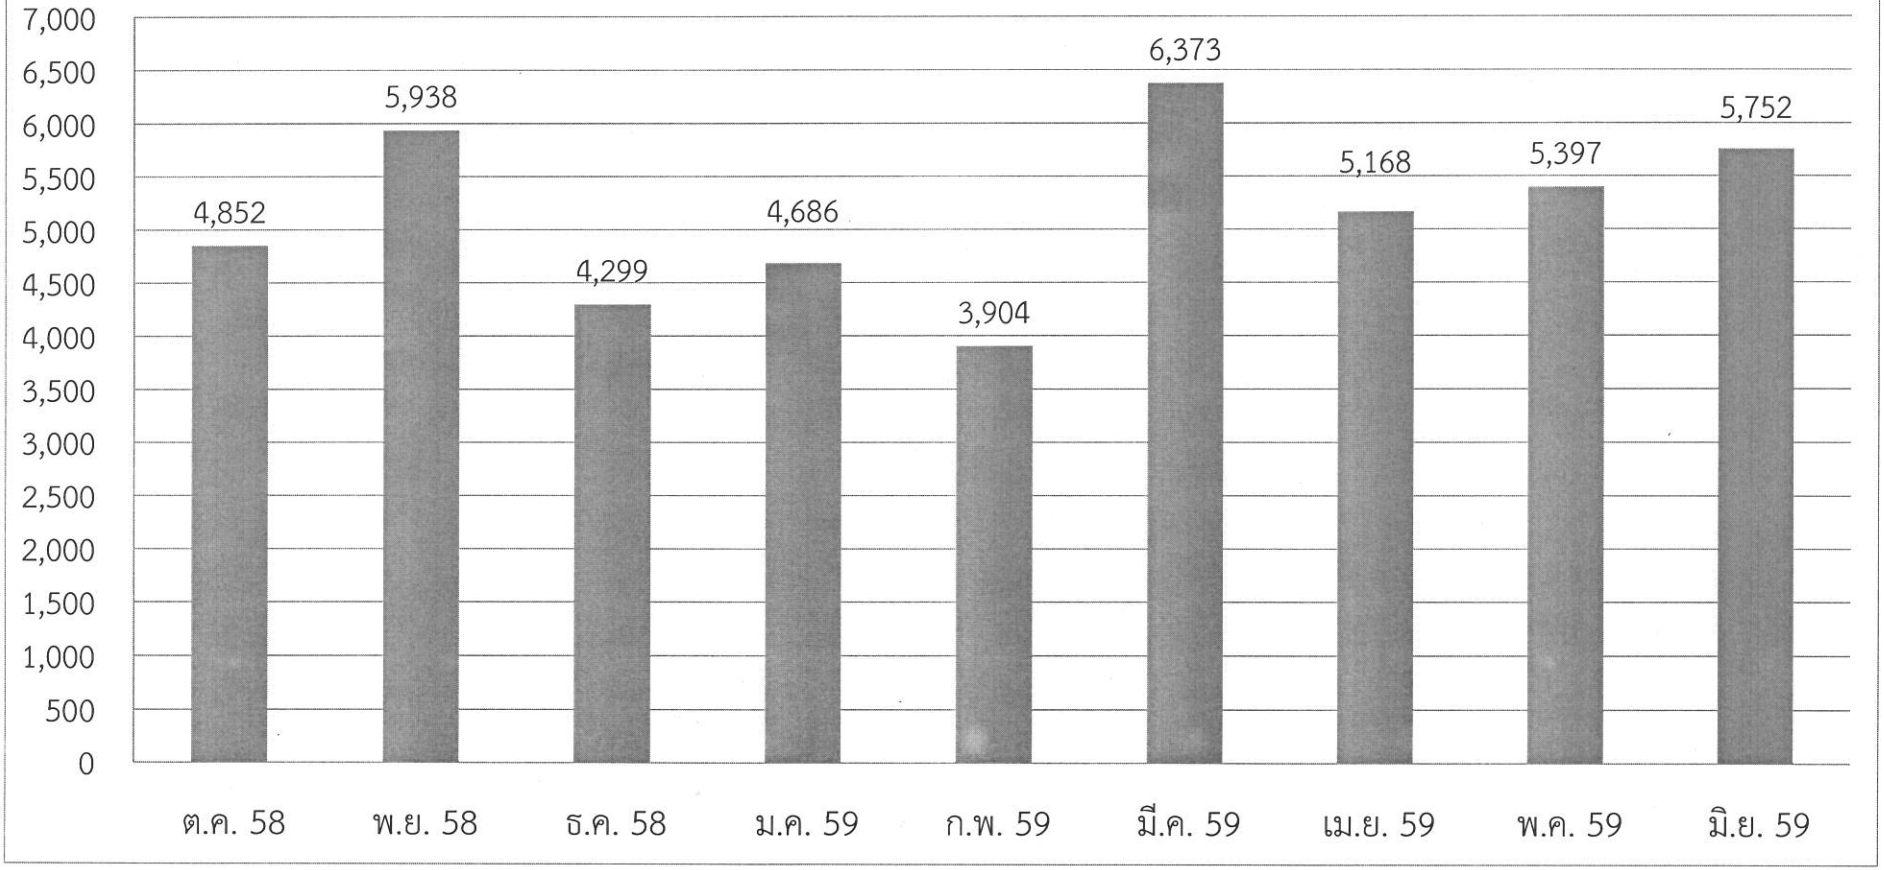

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)

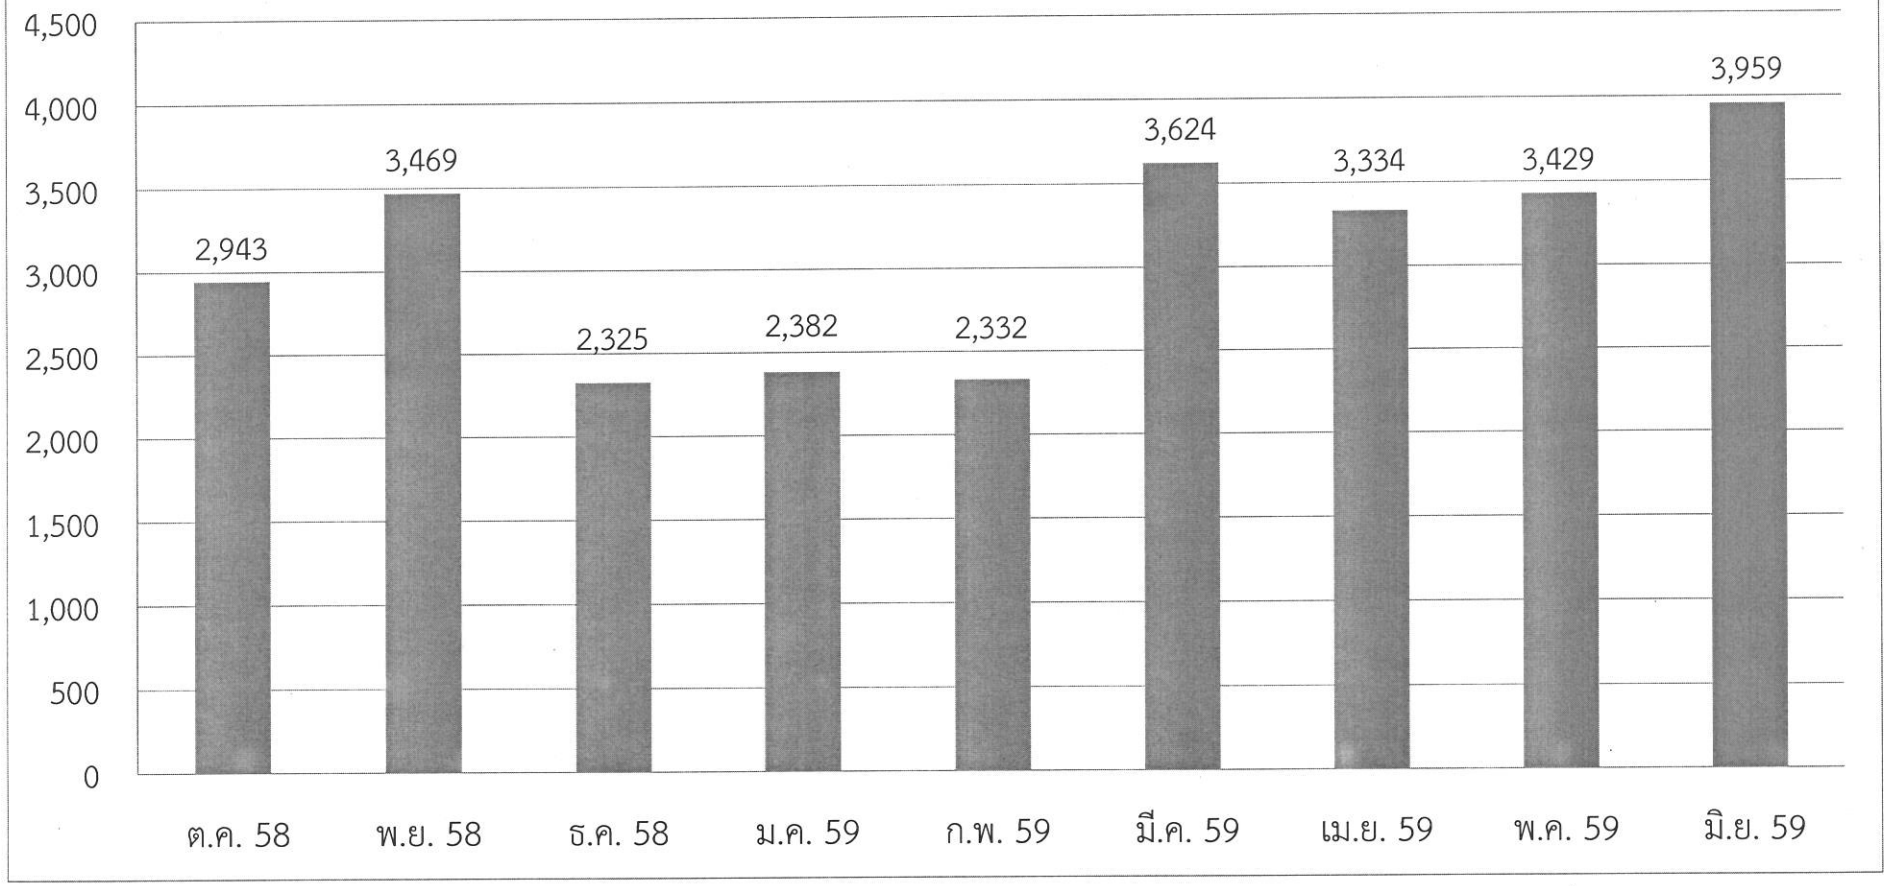

เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559
กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)

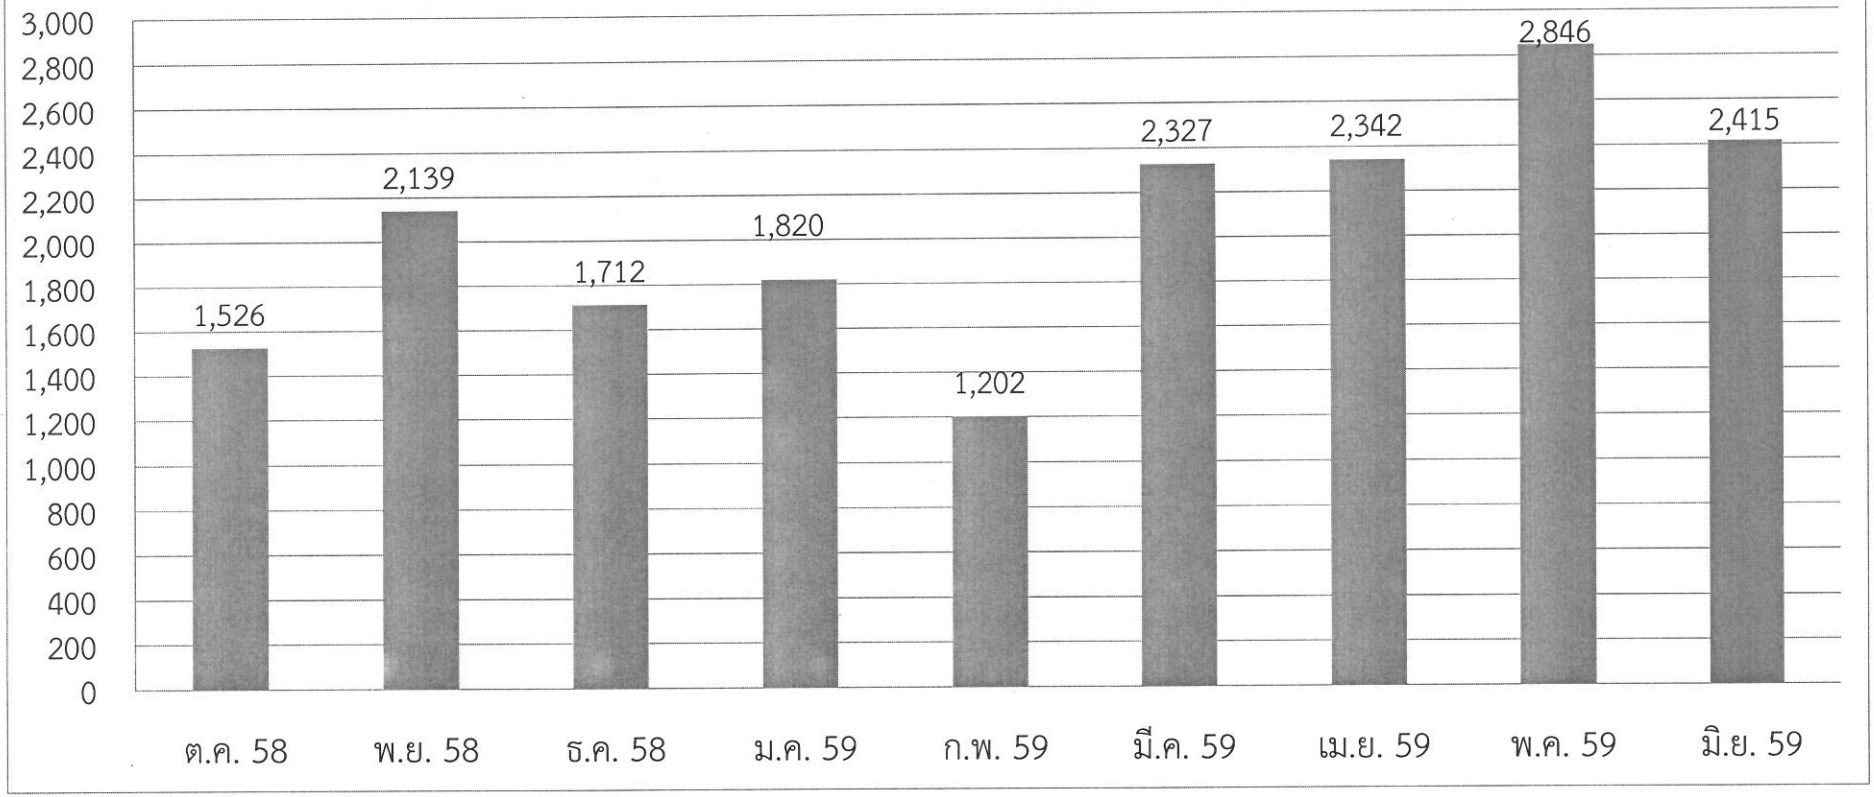

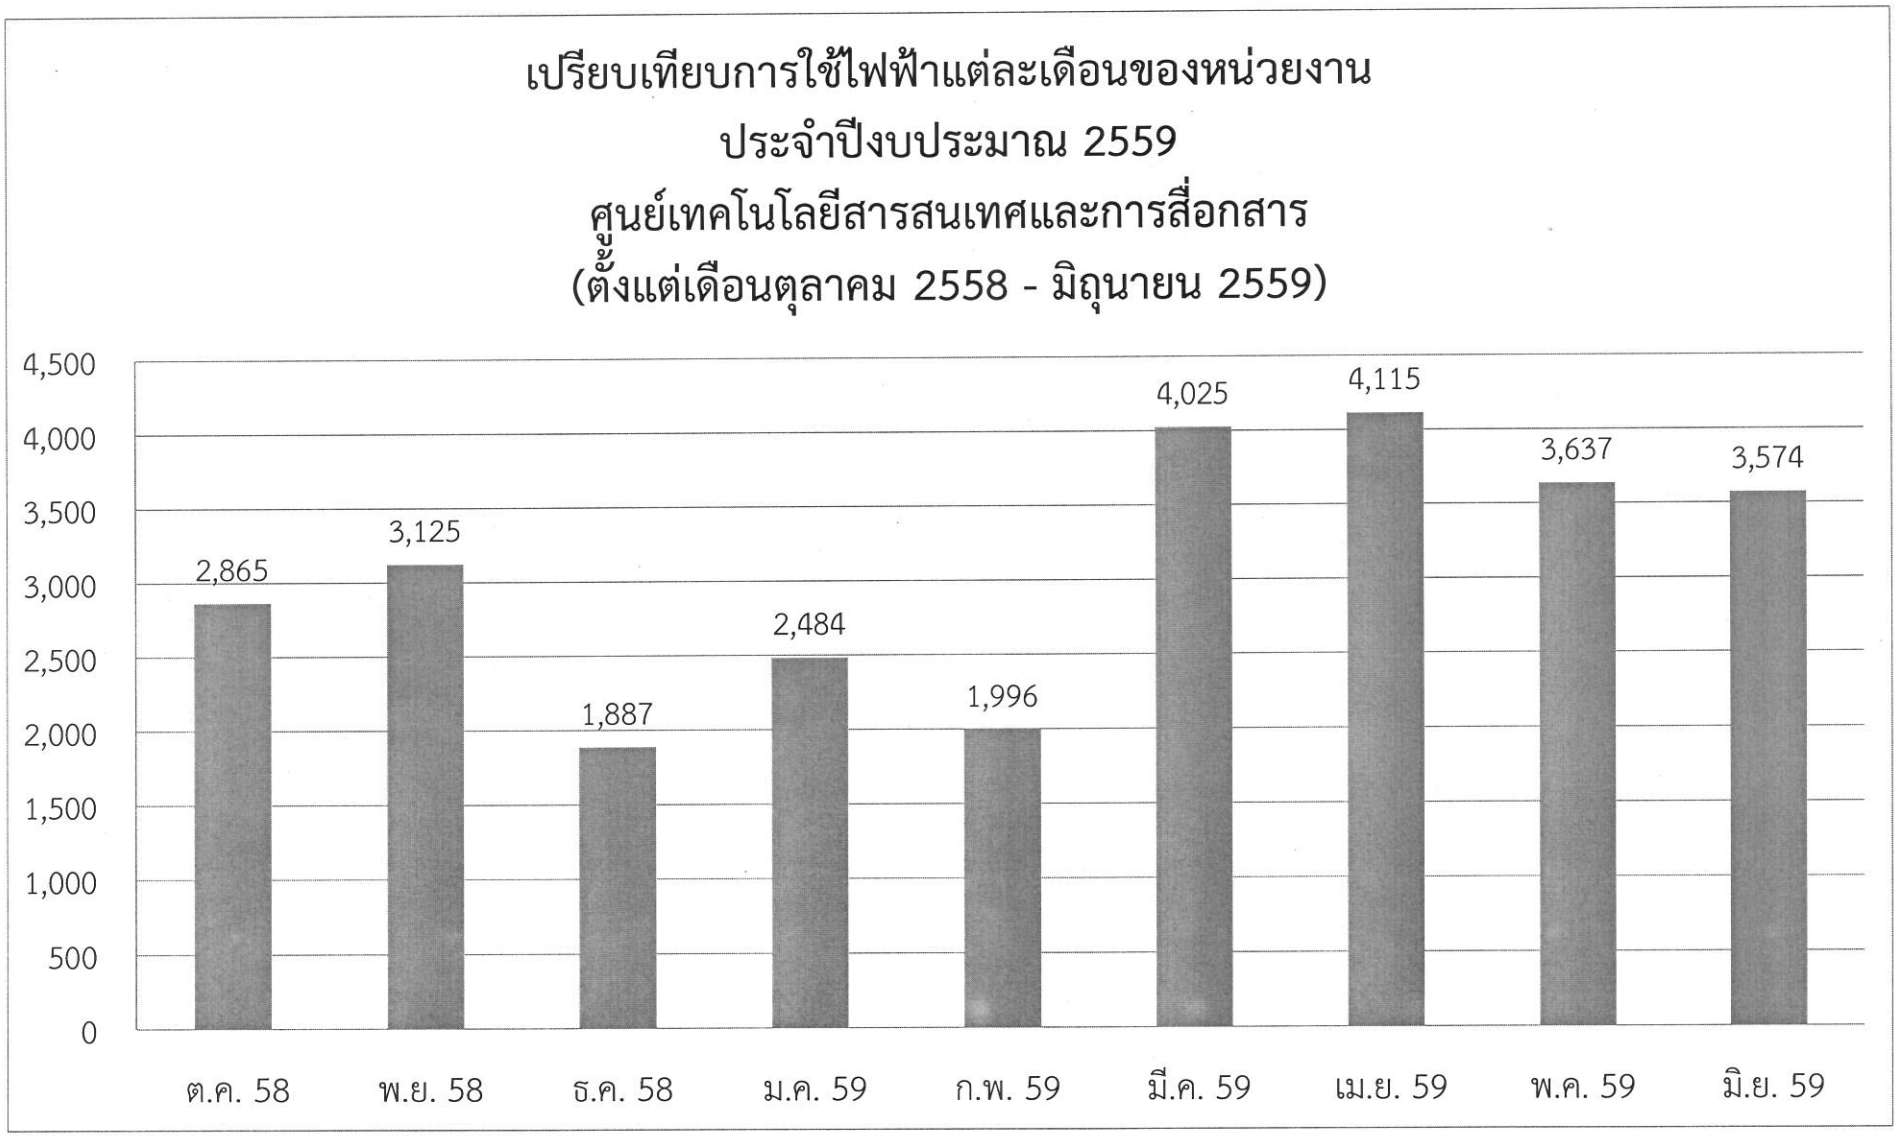
เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อกสาร
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2,865
3,125
1,887
2,484
1,996
4,025
4,115
3,637
3,574
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)

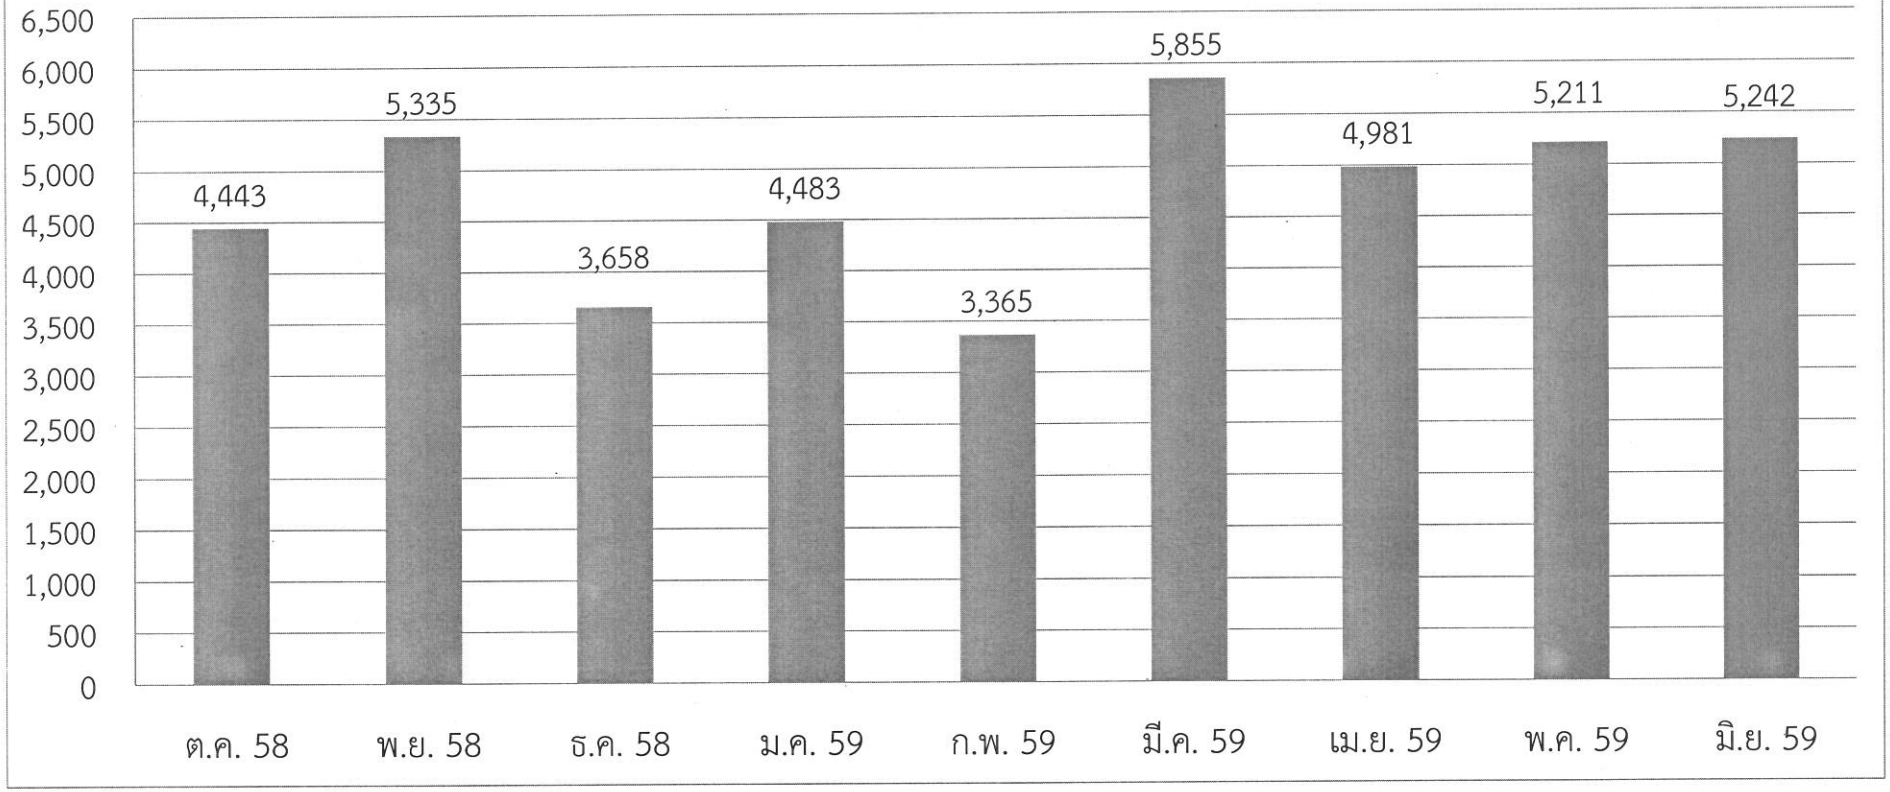

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)

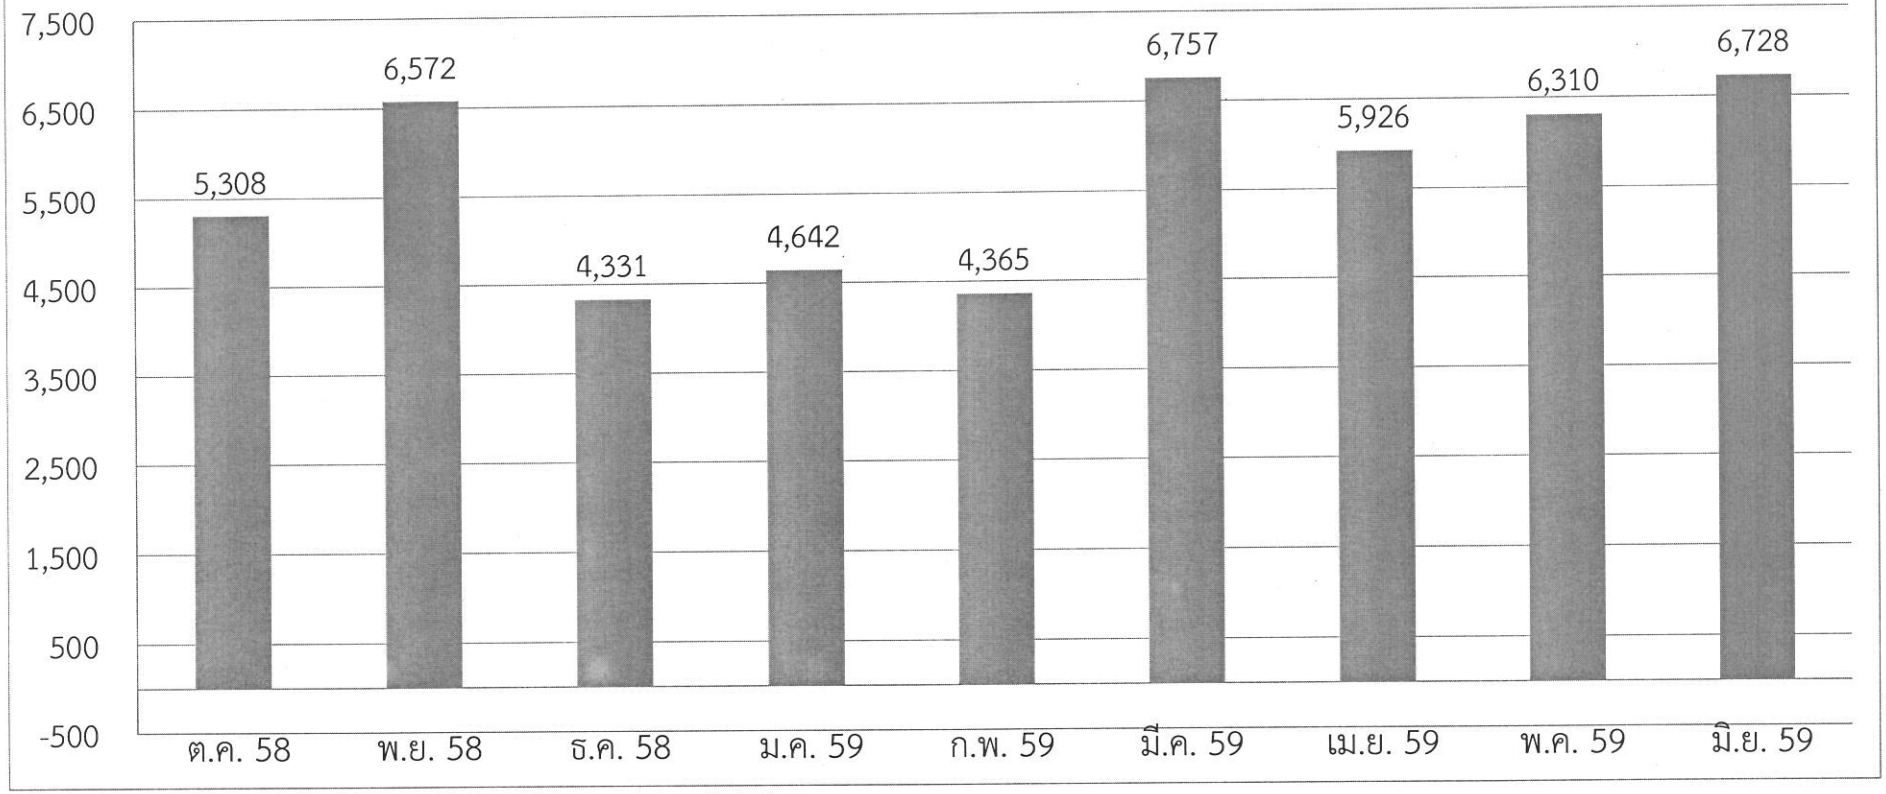

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)

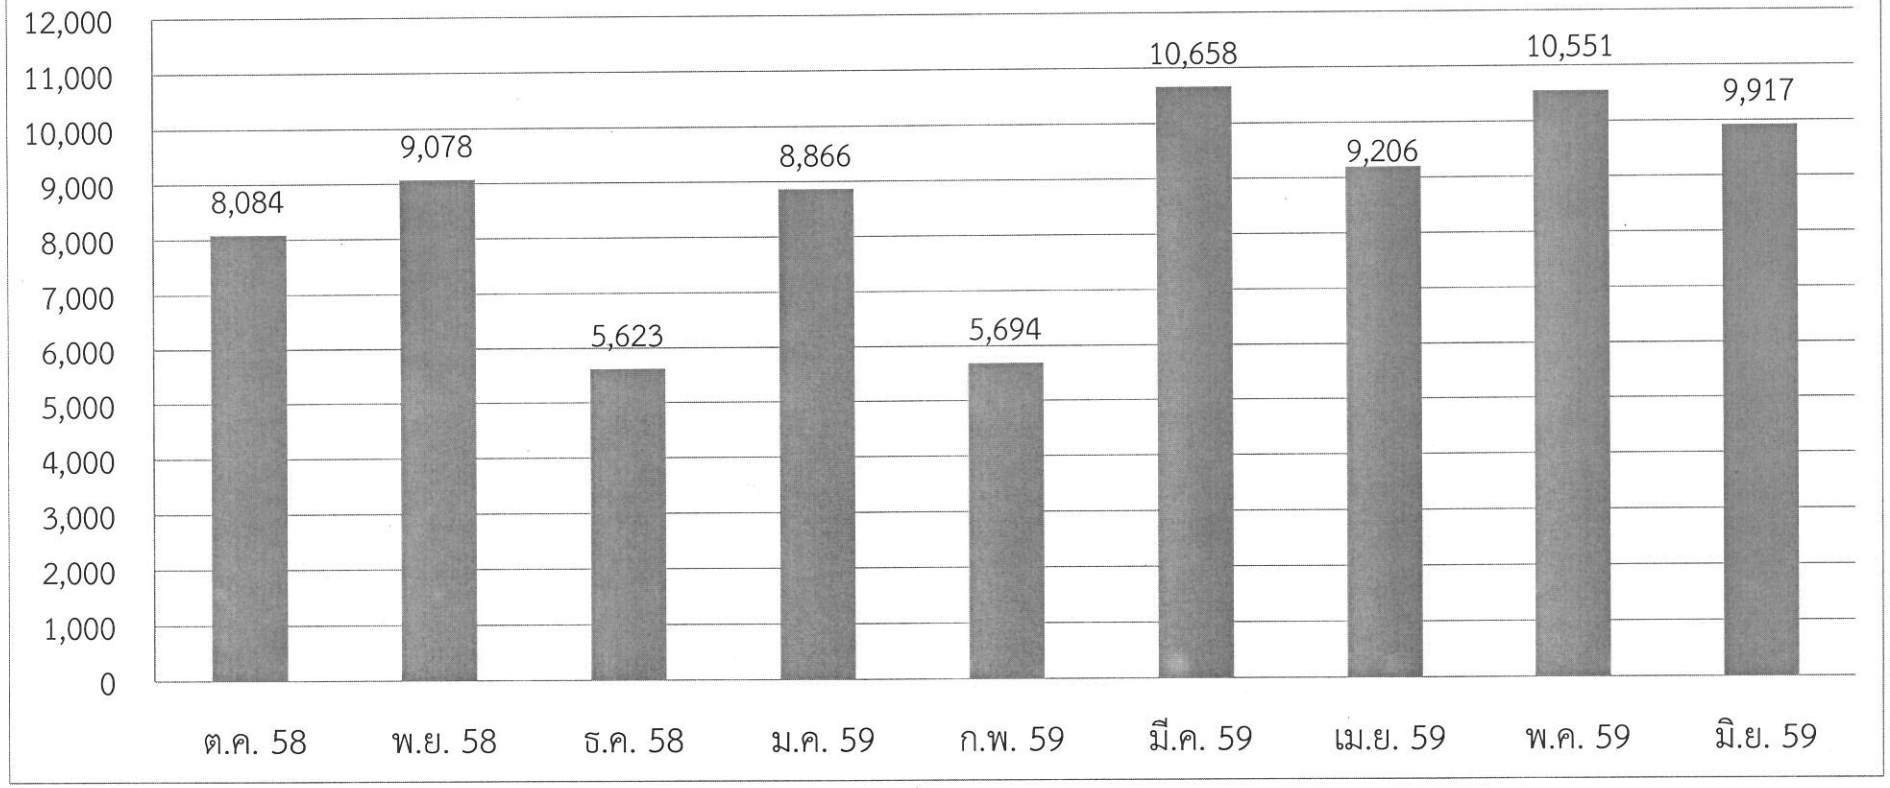

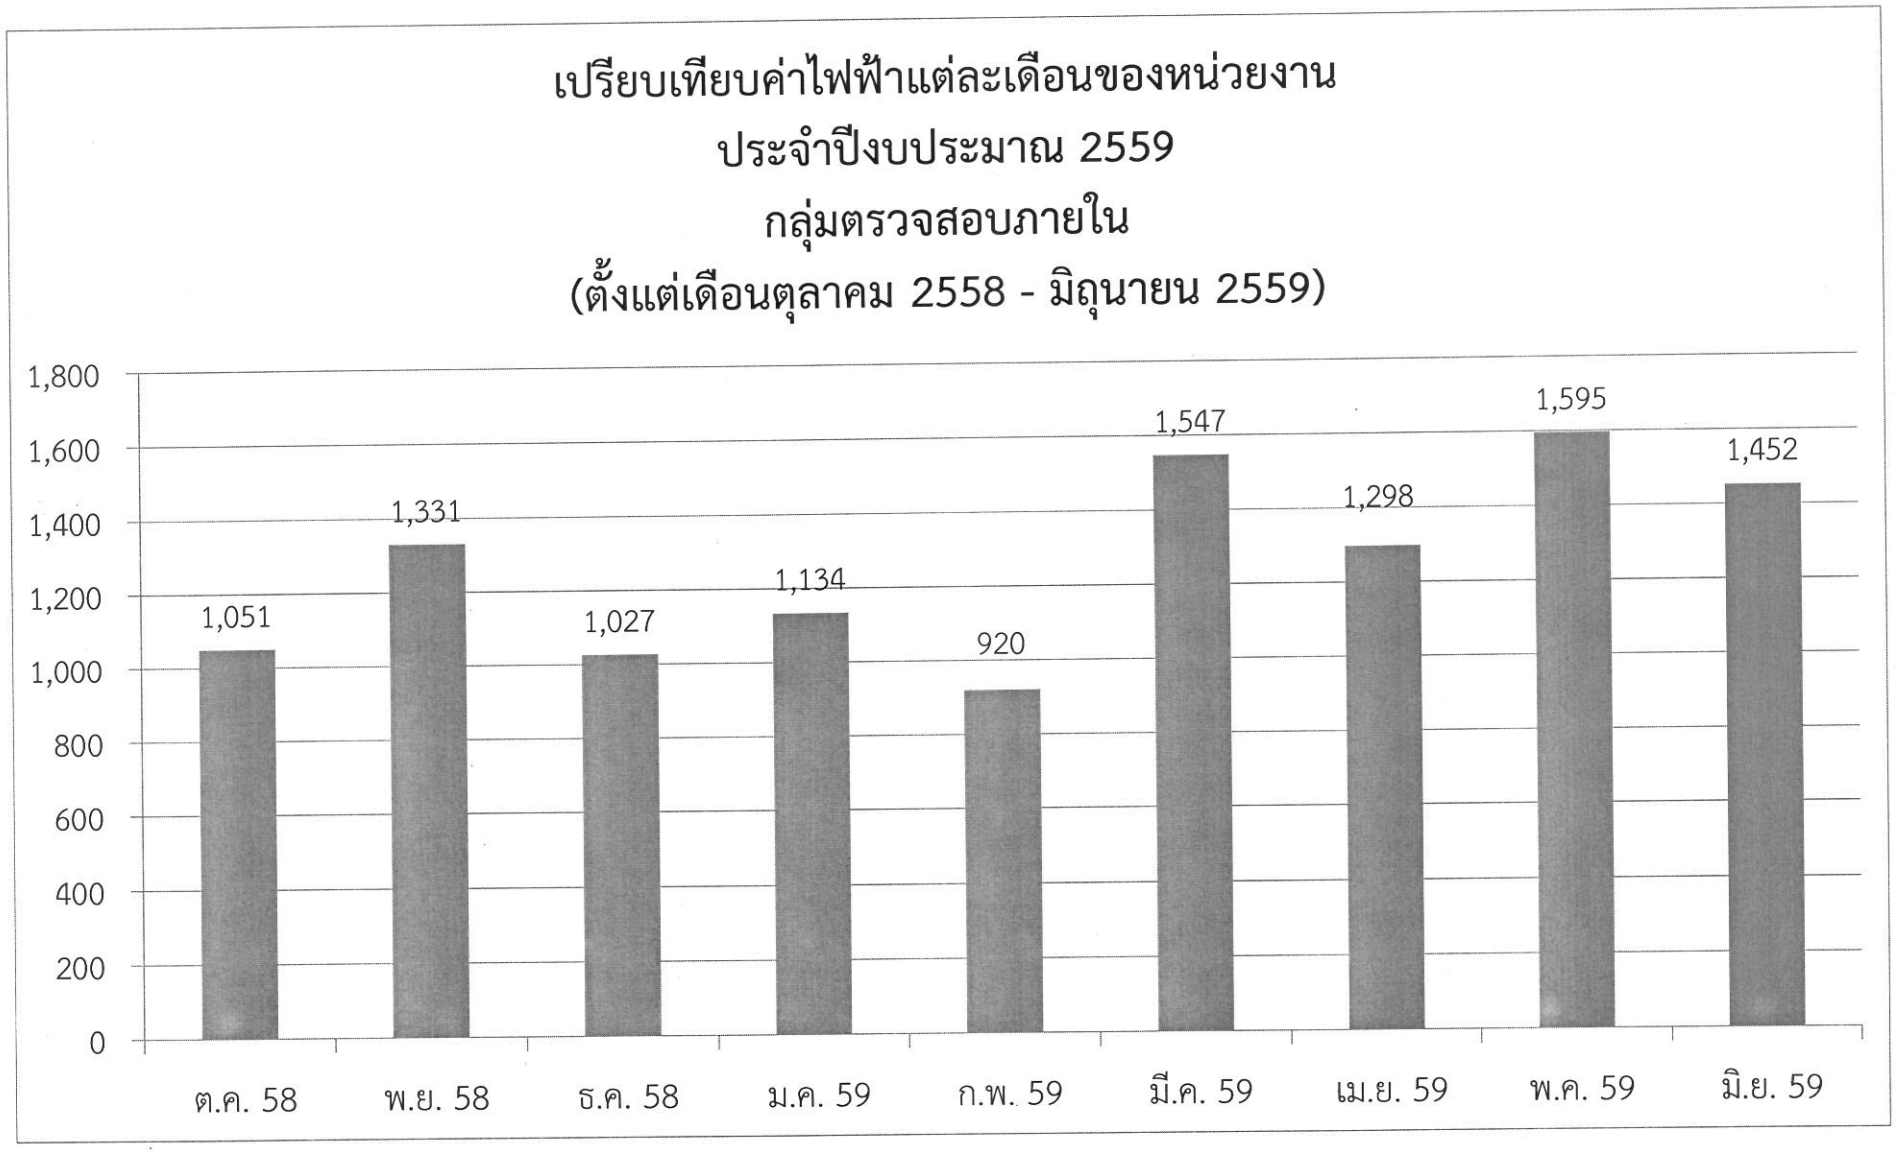
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559
กลุ่มตรวจสอบภายใน
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1,051
1,331
1,027
1,134
920
1,547
1,298
1,595
1,452
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59

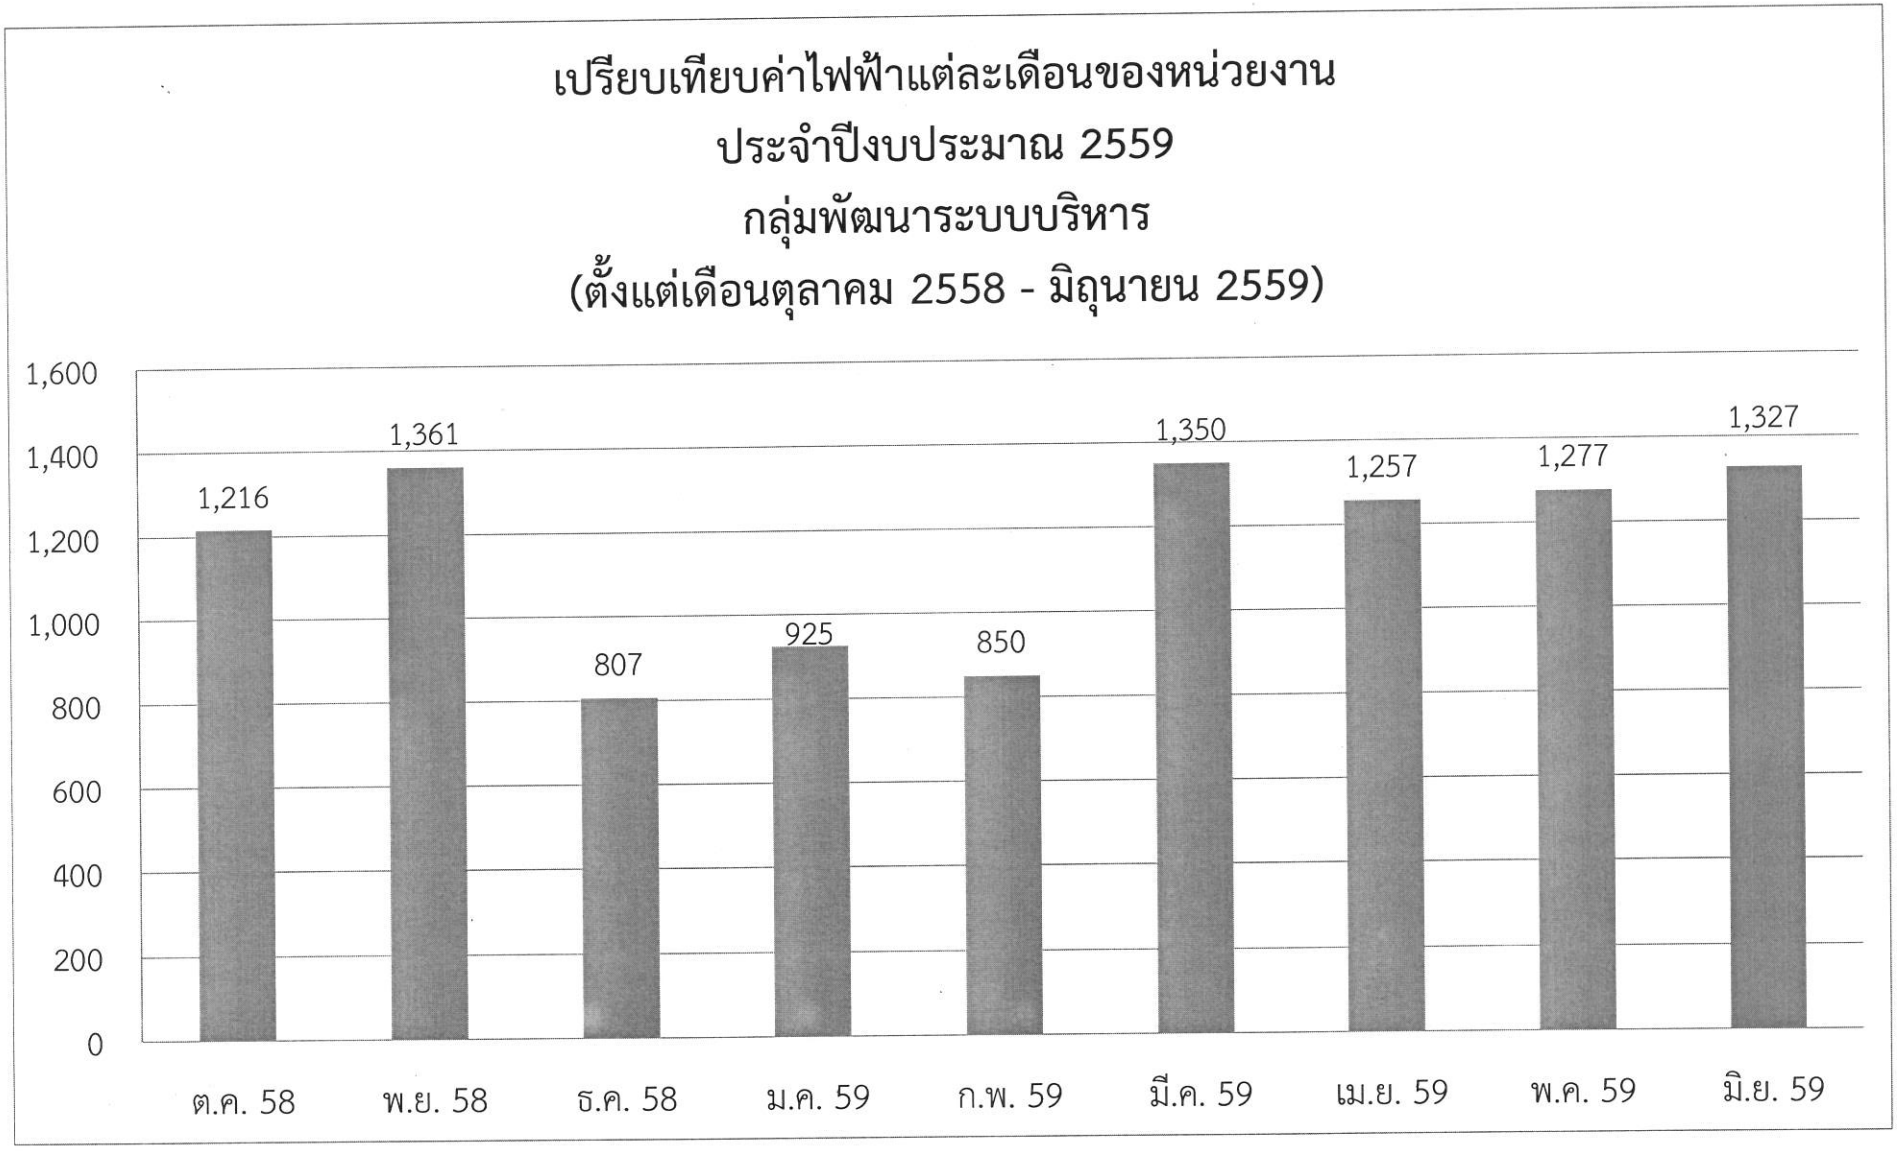
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1,216
1,361
807
925
850
1,350
1,257
1,277
1,327
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59

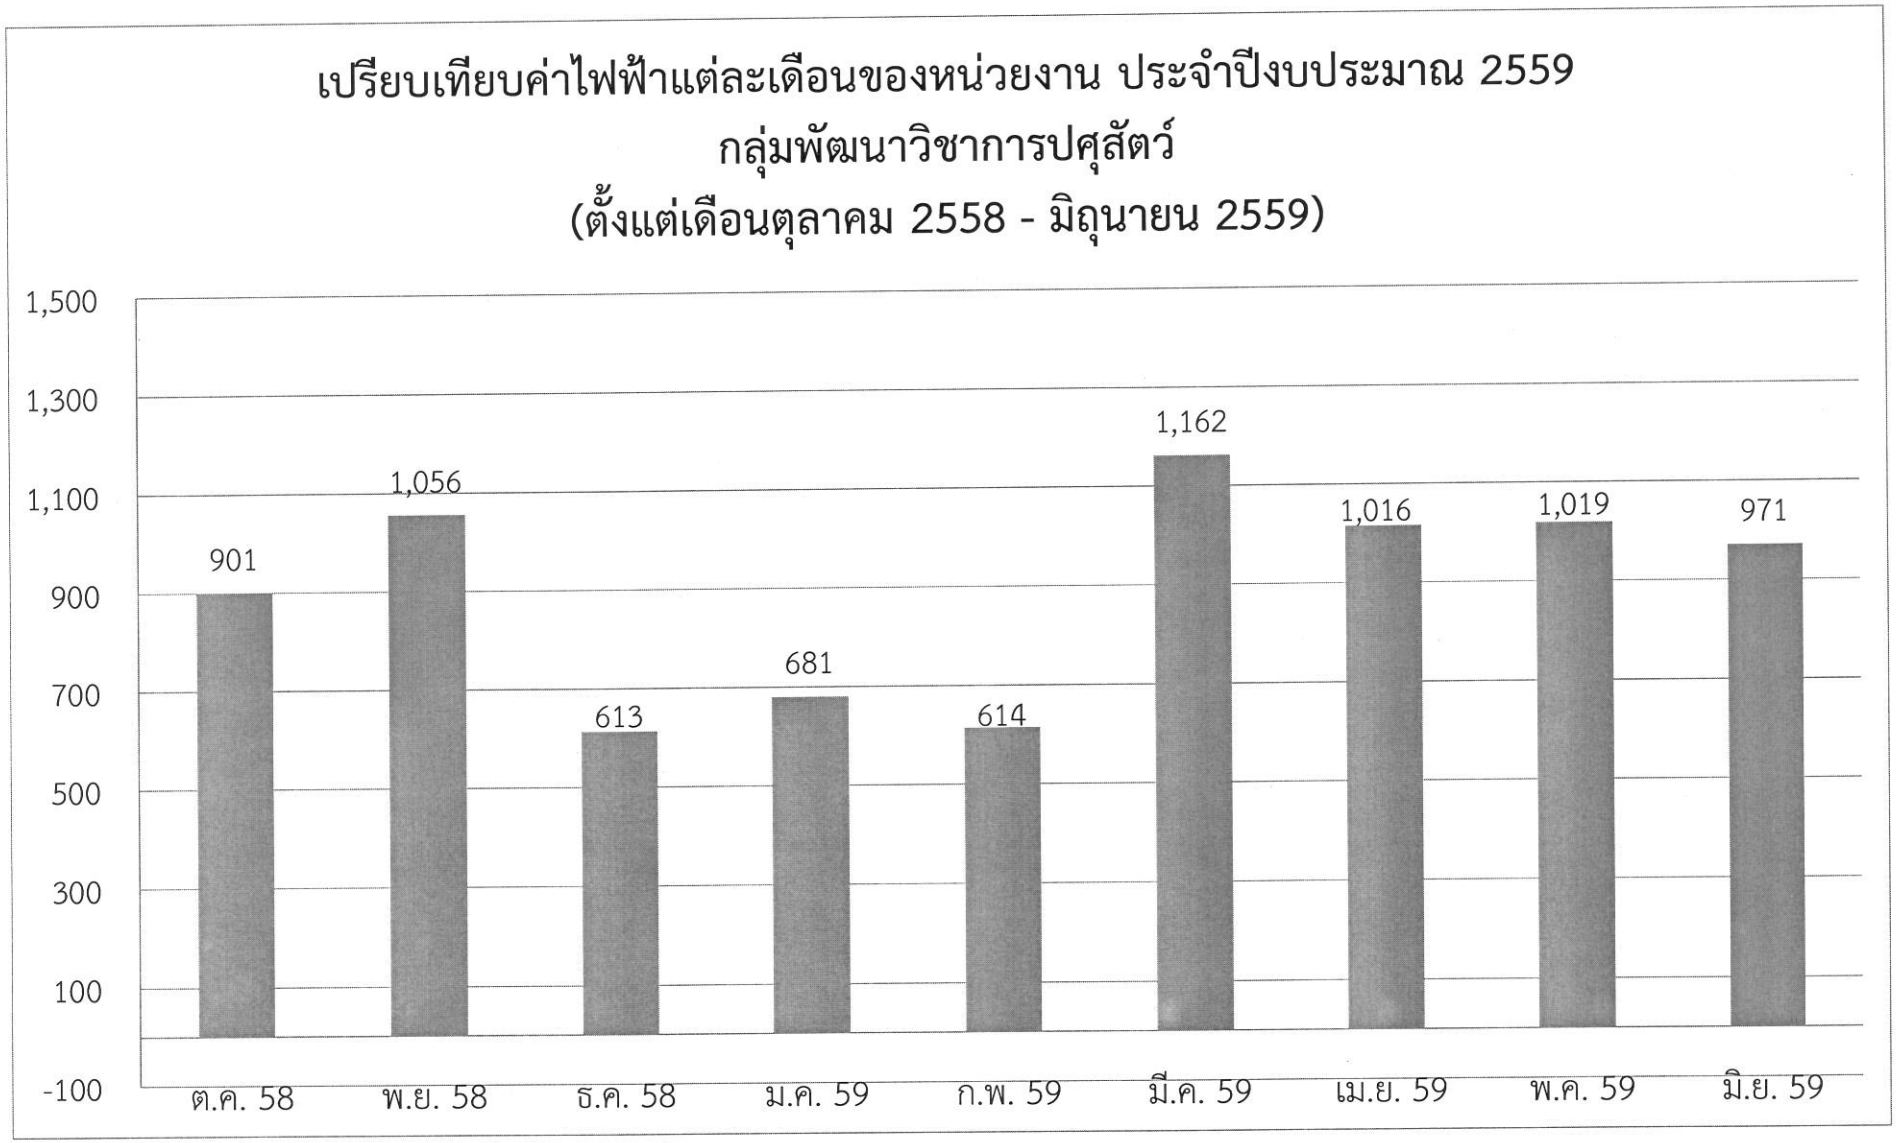
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
1,500
1,300
1,100
900
700
500
300
100
-100
901
1,056
613
681
614
1,162
1,016
1,019
971
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59

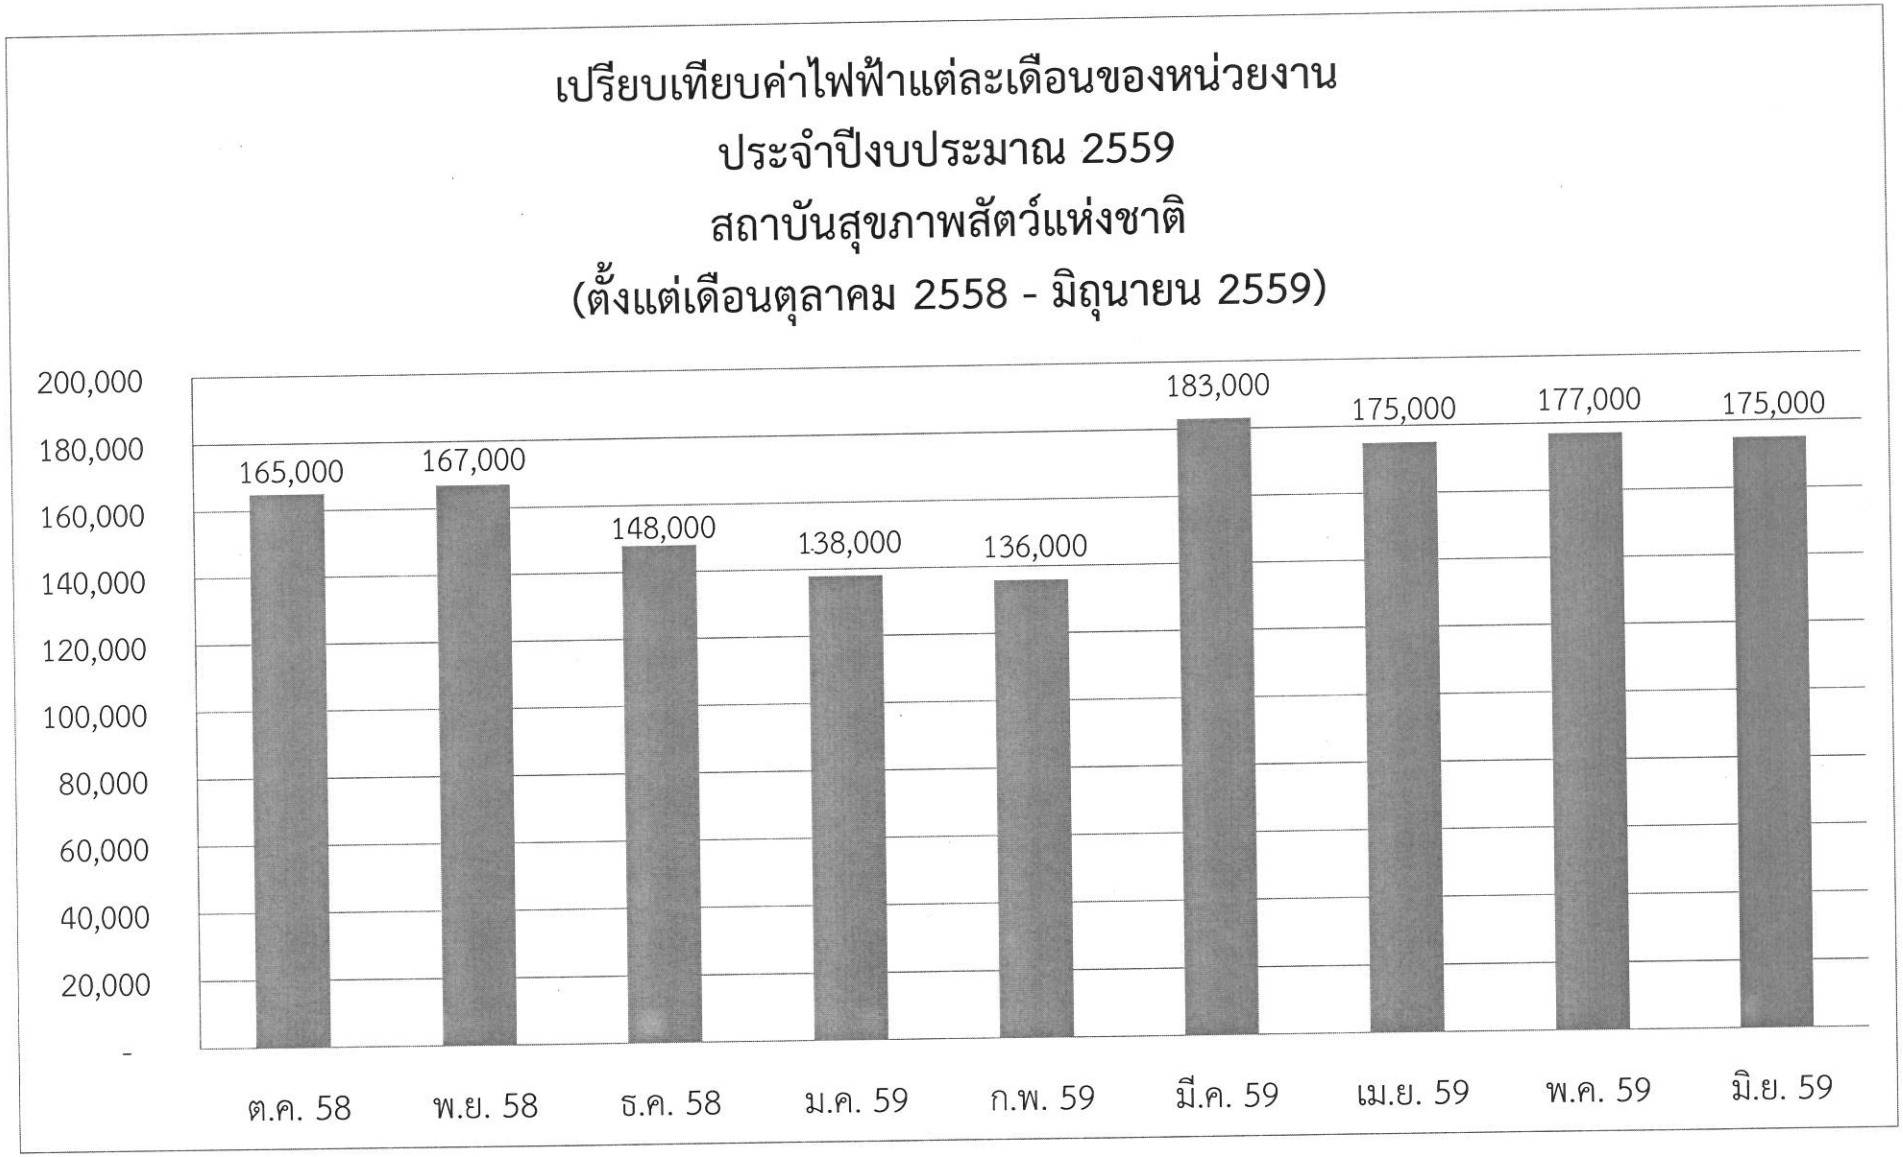
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
165,000
167,000
148,000
138,000
136,000
183,000
175,000
177,000
175,000
ต.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ม.ค. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59
เม.ย. 59
พ.ค. 59
มิ.ย. 59

ตารางคำนวณและสรุปจำนวนหน่วยกระแสไฟฟ้าที่หน่วยงาน ภายในอาคารกรมปศุสัตว์ส่วนกลางราชเทวีใช้

เดือน มิถุนายน 2559

ผู้บริหาร					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์ 1 มิ.ย.59	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์ 1 ก.ค.59	หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
002	อำนวยการ (1)	83,862	89,603	5,062	
รวม				**5,062**	

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์ 1 มิ.ย.59	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์ 1 ก.ค.59	หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
008-1	ผู้เชี่ยวชาญฯ (2)	38,659	39,353	694	กรป.ชั้น 2 กับ รอธ.วีรชาติ
008-2	ผู้เชี่ยวชาญฯ (2)	65,392	67,607	2,215	กรป.ชั้น 2 กับ รอธ.วีรชาติ
รวม				**2,909**	

องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์ 1 มิ.ย.59	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์ 1 ก.ค.59	หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
005-1	ผู้เชี่ยวชาญฯ (2)	63,084	64,191	1,107	OIE ชั้น 1 ผู้เชี่ยวชาญ
005-2	ผู้เชี่ยวชาญฯ (2)	26,961	28,150	1,189	OIE ชั้น 1 ผู้เชี่ยวชาญ
รวม				**2,296**	

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์ 1 มิ.ย.59	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์ 1 ก.ค.59	หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
B	สำนักงานเลขานุการกรม	626,379	626,379	0	สลก. ฝ่ายช่วยฯชั้น 2และห้องเก็บของชั้น1 (มิเตอร์เสีย) กำลังดำเนินการซ่อมแซม
C	สำนักงานเลขานุการกรม	928,375	933,589	5,214	สลก.ฝ่ายสารบรรณและฝ่ายก่อสร้าง
ข	ผู้เชี่ยวชาญฯ (1)	21,426	22,613	1,187	มิเตอร์ปั๊มน้ำใหญ่
004	อำนวยการ (1)	67,433	68,112	679	ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ
ค	ผู้เชี่ยวชาญฯ (1)	740	771	31	มิเตอร์ปั๊มน้ำ
037	ชัยอัศวรักษ์ (1)	20,183	21,869	1,686	กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
040	ชัยอัศวรักษ์ (2)	78,405	79,523	1,118	ห้องประชุม 2 ชั้น 2
028	วิจิตรพาหนการ (1)	40,887	41,121	234	มิเตอร์ปั๊มน้ำใหญ่
039	ชัยอัศวรักษ์ (1)	53,285	53,383	98	มิเตอร์ปั๊มน้ำใหญ่
003	อำนวยการ (1)	78,597	79,077	480	ห้องรับรองหลุยส์ ชั้น1 ตึกอำนวยการ
หน่วยกระแสไฟฟ้ารวมส่วนกลาง (ป้อมยาม, ไฟถนน, ลิฟท์, ห้องระบบปฏิบัติการใหญ่ Server ส่วนกลาง และอื่นๆ)				40,738	
รวม				**51,465**	

กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
013	จักรพิชัย (1)	37,543	48,466	10,923	มิเตอร์โรงอาหาร
020	จักรพิชัย (4)	3,450	6,918	3,468	ห้องประชุมถิรทินรัตน์
032	วิจิตรพาหนการ (5)	46,189	48,470	2,281	
033	วิจิตรพาหนการ (5)	48,967	51,156	2,189	
รวม				**18,861**	

กองคลัง (กค.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
001	อำนวยการ (1)	69,603	77,301	7,698	กองคลังชั้น 1 รวมทั้งหมด
009	อุศุภราช (1)	89,674	91,335	1,661	ฝ่ายพัสดุ กองคลัง
010	อุศุภราช (1)	9,158	9,158	0	กองคลังรวมทั้งหมด (มิเตอร์เสีย) กำลังดำเนินการซ่อมแซม
012	จักรพิชัย (1)	34,215	34,877	662	ห้องพักหน่วยรถยนต์ ชั้น 1
015	จักรพิชัย (2)	2,387	2,408	21	ห้องทำงาน สตง.
016	จักรพิชัย (2)	57,161	58,087	266	ห้องทำงาน สตง.
รวม				**10,308**	

สำนักกฎหมาย (สกม.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
034	วิจิตรพาหนการ (6)	31,012	35,589	3,125	
รวม				**3,125**	

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (สพพ.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
011	อุศุภราช (1)	35,400	39,673	4,273	
รวม				**4,273**	

กองแผนงาน (กผง.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
042	ชัยอัศวรักษ์ (4)	16,786	21,080	4,294	
027	วิจิตรพาหนการ (1)	2,497	3,955	1,458	ห้องสมุด
รวม				**5,752**	

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (สอส.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
041	ชัยอัศวรักษ์ (3)	24,865	28,824	3,959	
รวม				**3,959**	

กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
026	วิจิตรพาหนการ (1)	68,011	71,884	2,415	
รวม				**2,415**	

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
035	วิจิตรพาหนการ (7)	87,047	90,269	3,222	
036	วิจิตรพาหนการ (7)	25,699	25,760	61	
038	ชัยอัศวรักษ์ (1)	70,485	70,776	291	ห้องระบบปฏิบัติการ แผงควบคุม
รวม				**3,574**	

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
019	จักรพิชัย (4)	91,169	93,567	2,398	
031	วิจิตรพาหนการ (4)	48,101	50,945	2,844	
รวม				**5,242**	

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กสส.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
	ร้านหน้ากรมฯ (1)	27,953	29,045	1,092	ร้านหน้ากรม ล็อก 1-4 (ของกรมฯ)
044	ชัยอัศวรักษ์ (5)	18,757	23,842	5,085	
045	ชัยอัศวรักษ์ (6)	47,957	48,508	551	
รวม				**6,728**	

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
029	วิจิตรพาหนการ (2)	57,158	61,717	4,559	
030	วิจิตรพาหนการ (3)	63,364	68,722	5,358	
รวม				**9,917**	

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน (ตสน.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
ก	วิจิตรพาหนการ (6)	75,768	77,220	1,452	
รวม				**1,452**	

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
017	จักรพิชัย (3)	58,824	60,151	1,327	
รวม				**1,327**	

กรมปศุสัตว์ (มิเตอร์รวมของการไฟฟ้า)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
A	หน้ากรมปศุสัตว์	555	694	139,000	
รวม				**139,000**	

หน่วยกระแสไฟฟ้ารวมส่วนกลาง (ป้อมยาม ไฟถนน ลิฟท์ ชุมสายโทรศัพท์ ห้องระบบปฏิบัติการใหญ่ Server ส่วนกลาง และอื่นๆ)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
A	หน้ากรมปศุสัตว์			139,000	
รวมมิเตอร์ทั้งหมด				98,262	
รวม				**40,738**	

สำนักงานเลขานุการกรม (3 หลัง)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
B	สำนักงานเลขานุการกรม	626,379	626,379	0	สลก. ฝ่ายช่วยฯชั้น 2และห้องเก็บของชั้น1 (มิเตอร์เสีย) กำลังดำเนินการซ่อมแซม
C	สำนักงานเลขานุการกรม	928,375	933,589	5,214	สลก.ฝ่ายสารบรรณและฝ่ายก่อสร้าง
รวม				**5,214**	

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
014	จักรพิชัย (2)	21,948	22,587	639	
รวม				**639**	เช่าพื้นที่ของกรมปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ (กวป.)					
เลขที่มิเตอร์	ตำแหน่งที่ติดตั้ง อาคาร/ชั้น	เลขที่มิเตอร์ ณ วันที่จดมิเตอร์		หน่วยกระแสไฟฟ้าที่คำนวณตามหลักการฯ	หมายเหตุ
		1 มิ.ย.59	1 ก.ค.59		
018	จักรพิชัย (3)	94,246	95,217	971	
รวม				**971**	

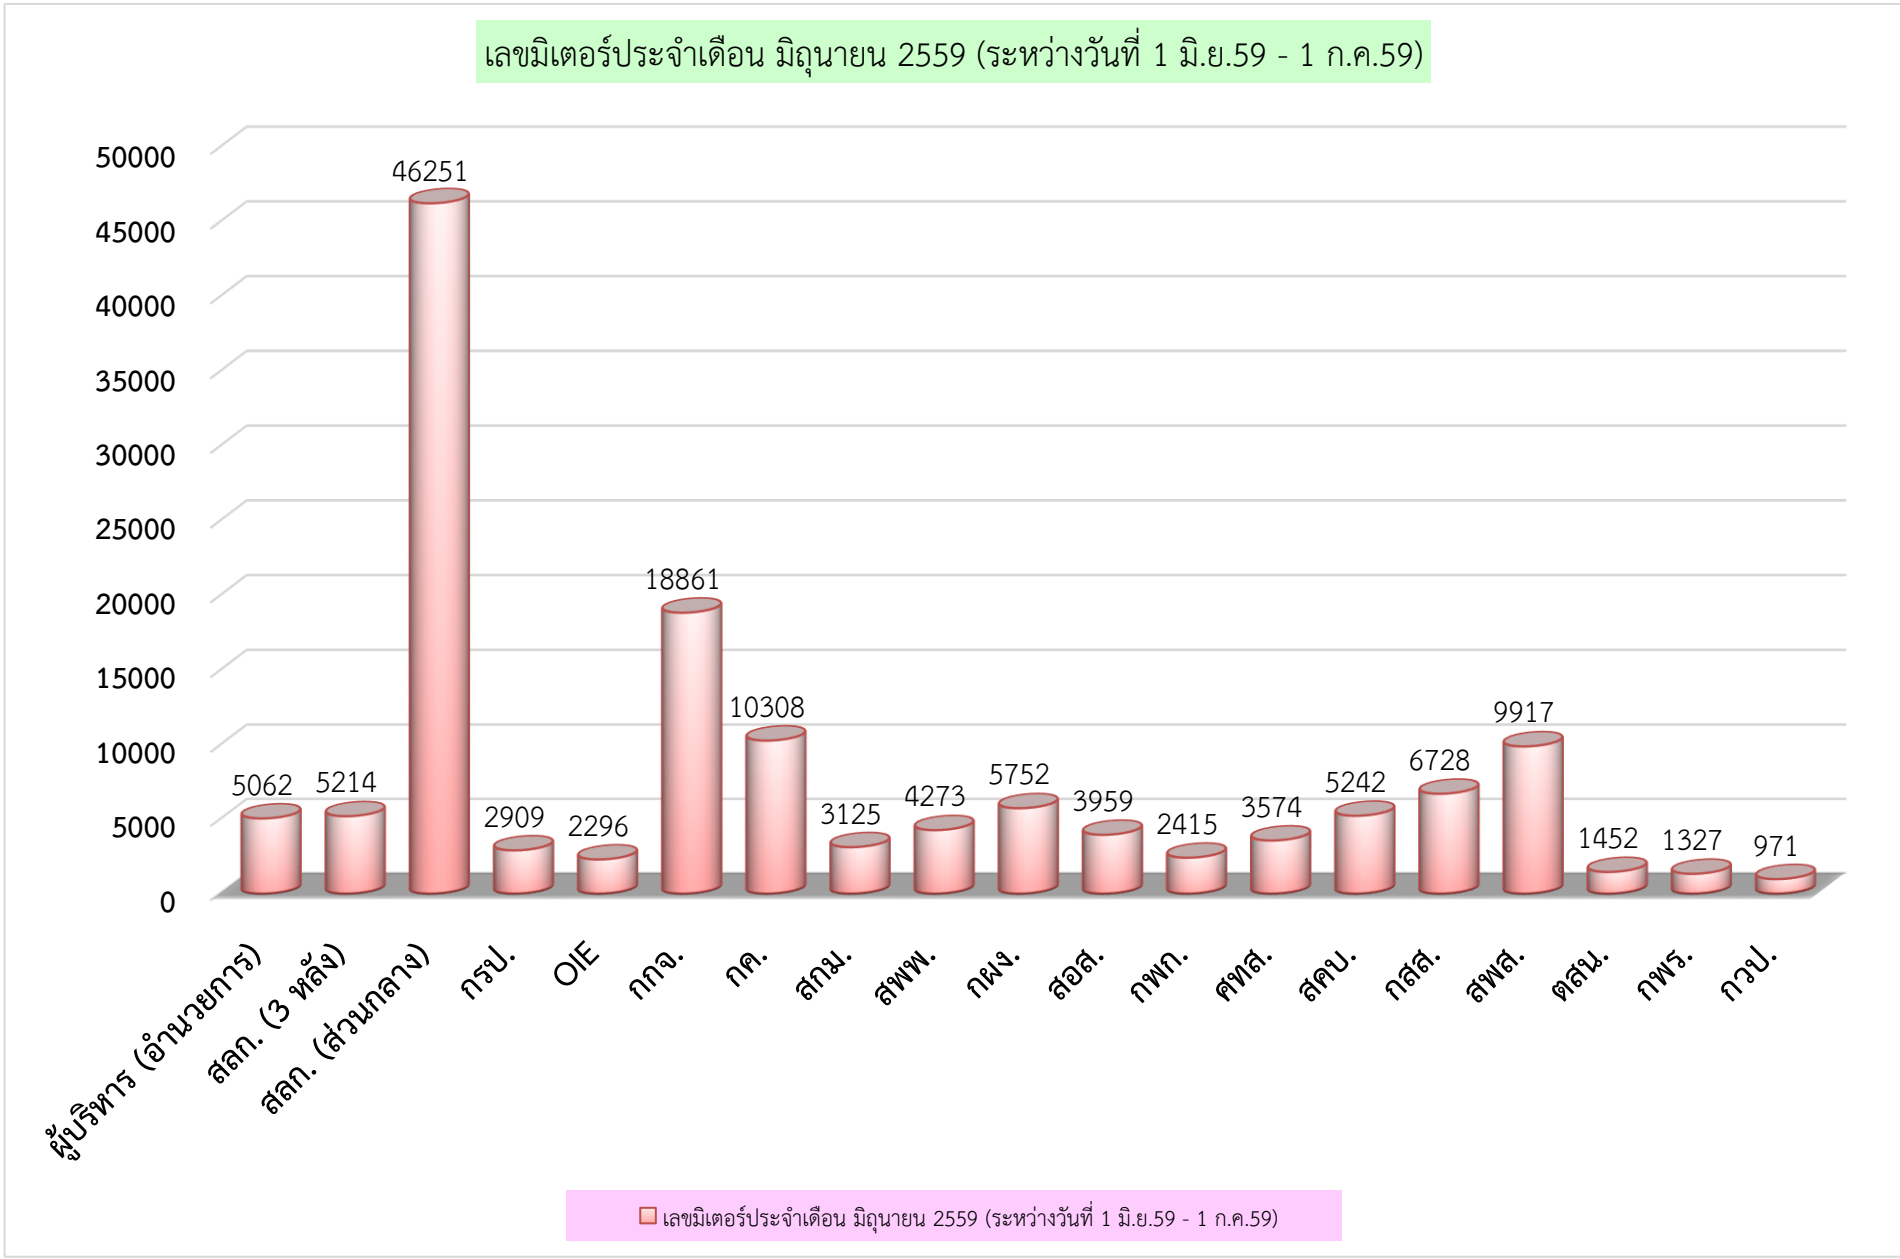

หมายเหตุ : สลก.ส่วนกลาง หมายถึง ส่วนบริเวณป้อมยาม, ไฟถนน, ลิฟท์, ชุมสายโทรศัพท์, ห้องระบบปฏิบัติการใหญ่ Server ส่วนกลาง และอื่นๆ

มาตรการการประหยัดพลังงาน (หมวด ก) ข้อ 2

ก. <u>การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง</u>

2. <u>การใช้อุปกรณ์สำนักงาน</u>

2.3 <u>ลิฟต์</u>

2.3.1 ควรใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียว

2.3.2 มองหาผู้ร่วมทางก่อนปิดประตูลิฟต์ เพื่อช่วยกันประหยัดพลังงาน

2.3.3 กำหนดชั้นเปิด-ปิดในการใช้งานตามความจำเป็น

2.4 <u>เครื่องปรับอากาศ</u>

2.4.1 ให้เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 10.00 น.–12.00 น. และเวลา 13.00 น.–16.00 น. ยกเว้นเดือนมีนาคม–เดือนพฤษภาคม ให้เปิดเวลา 09.30 น.–12.00 น. และ เวลา 13.00 น.–16.00 น.

2.4.2 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นที่ทำงานทั่วไปและพื้นที่ส่วนกลาง

2.4.3 ควรปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียความเย็น ซึ่งจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานมากขึ้น

2.4.4 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ทำความเย็นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก 6 เดือน